

POZNÁMKY:

- 1) PŘED ZAČÁTKEM MONTÁŽNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVÍTEL.
- 2) VEŠKERÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY ULOŽENÝMI NAD PODHLEDEM.
- 3) PŘESNÁ POLOHA A PROVEDENÍ TRAS BUDE ŘEŠENO NA STAVBĚ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK A PO KOORDINACI S OSTATNÍMI STÁVAJÍCÍMI ZAŘÍZENÍMI.
- 4) PŘI SOUBĚHU NEBO KŘÍŽOVÁNÍ SILNOPROUDÝCH KABELŮ S KABELY SLABOPROUDÝMI JE NUTNÉ DODRŽET TYTO VZDÁLENOSTI: PŘI SOUBĚHU DO 5m–3cm, PŘI SOUBĚHU NAD 5m–10cm, PŘI KŘÍŽENÍ–1cm.

LEGENDA

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 1PEN str. 230V TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

V SÍTI "TN": – žI.A1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

– žI.A2...KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, žI.NA.3, tab.NA.2

V SÍTI "TN": – NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

– DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLNJUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNÍČ

VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, žI.NA.2, tab.NA.1

V SÍTI "TN": – PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ


– PROSTOR ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ

OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: – POJISTKAMI A JISTIČI

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-1,ed.2, ČSN 33 2000-5-51,ed.3.viz PROTOKOL

LEGENDA SVÍTIDEL

- ☐ A SVTIDLO KMS-49W,LED,PODILEDOVÉ,IP20
- ☒ B SVTIDLO KMS-10W,LED,PODILEDOVÉ,IP20
- ☒ C SVTIDLO KMS-20W,LED,PODILEDOVÉ,IP44

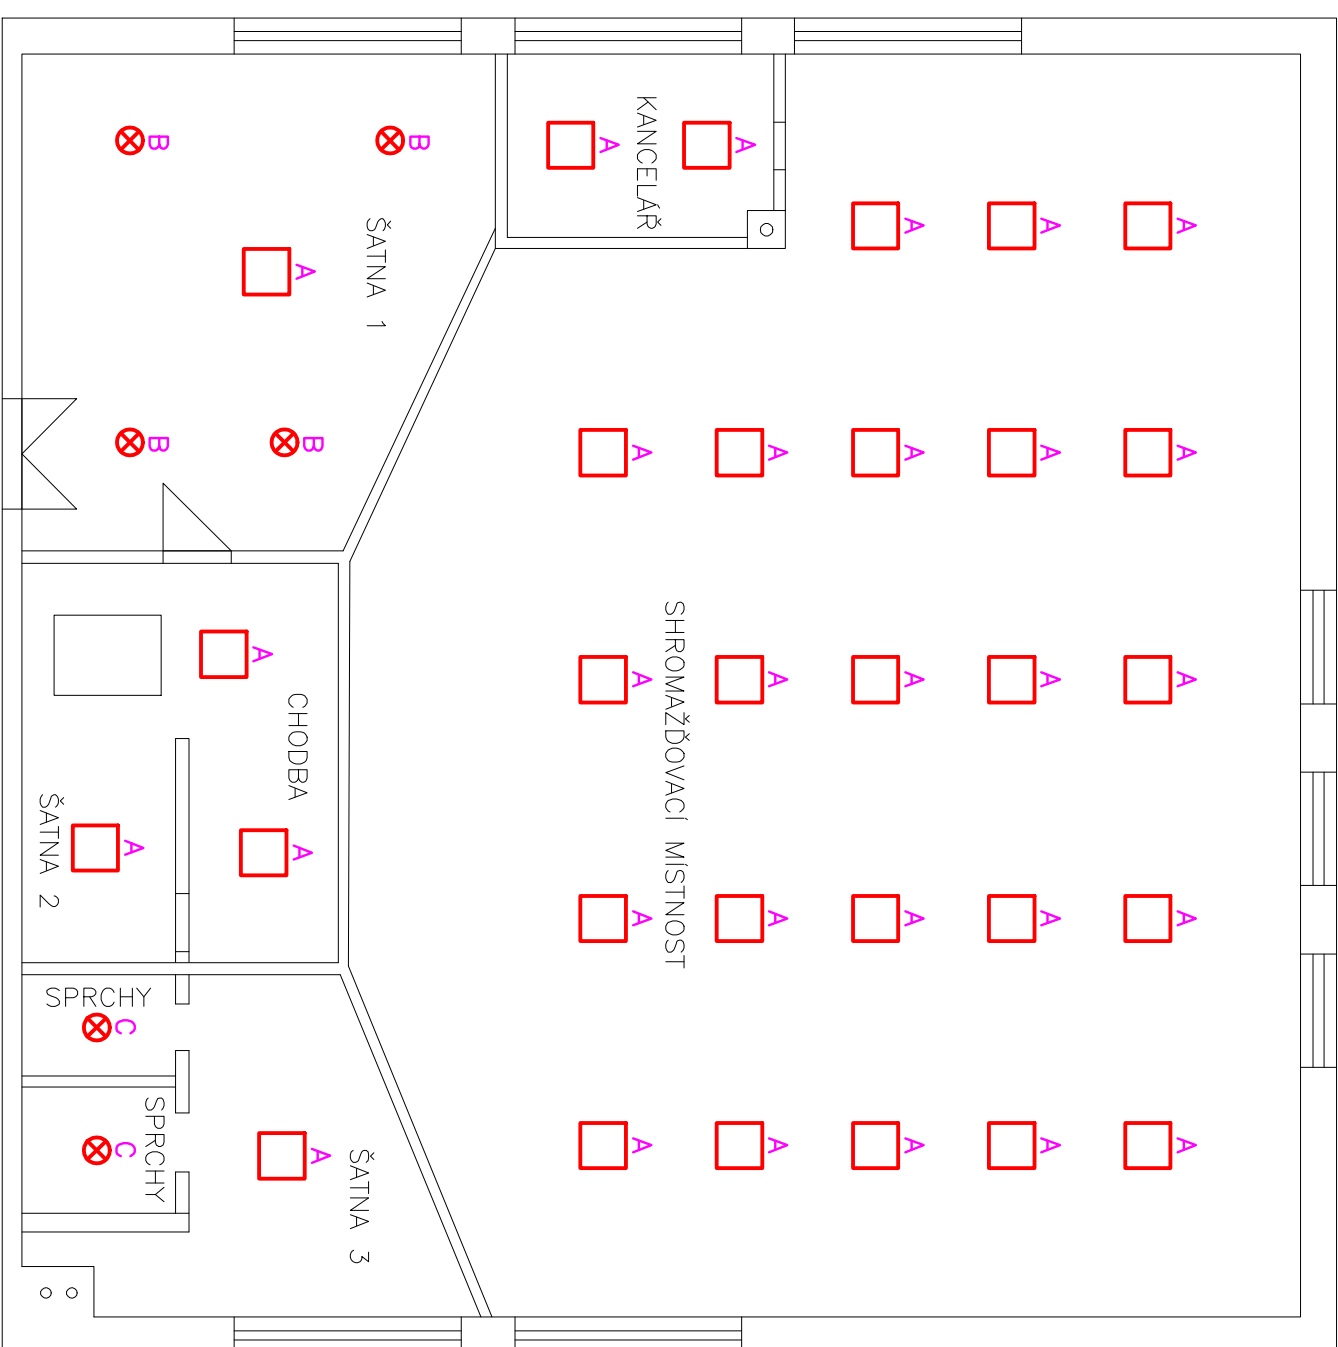

Ved. projektant	Odpov. projektant	Vypracoval	Archív
	Ing. J. Lněnička	Iva Lněničková	
Nájemce: Judo klub, a.s., Jana Palacha 324/15, 530 05 Pardubice			
Výměna svítidel vč. SDK podhledu			
D.1.4 - Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika			
Obsah			
PŮDORYS			
Iva Lněničková Kladina 67, Sezemice IČ: 735 95 110 Tel.: 775 068 804 Iva.Lnenickova@email.cz			
Zak.č.	23/2013		
Stupeň	JP		
Datum	09 - 2013		
Měřítko	1:100		
Formát	2 x A4		
Výkres č.	kopie		
D.1.4.02			