


STOUPACÍ VEDENÍ "b"

HLAVNÍ BUDOVA

STOUPACÍ VEDENÍ "a"

PŘÍSTAVBA

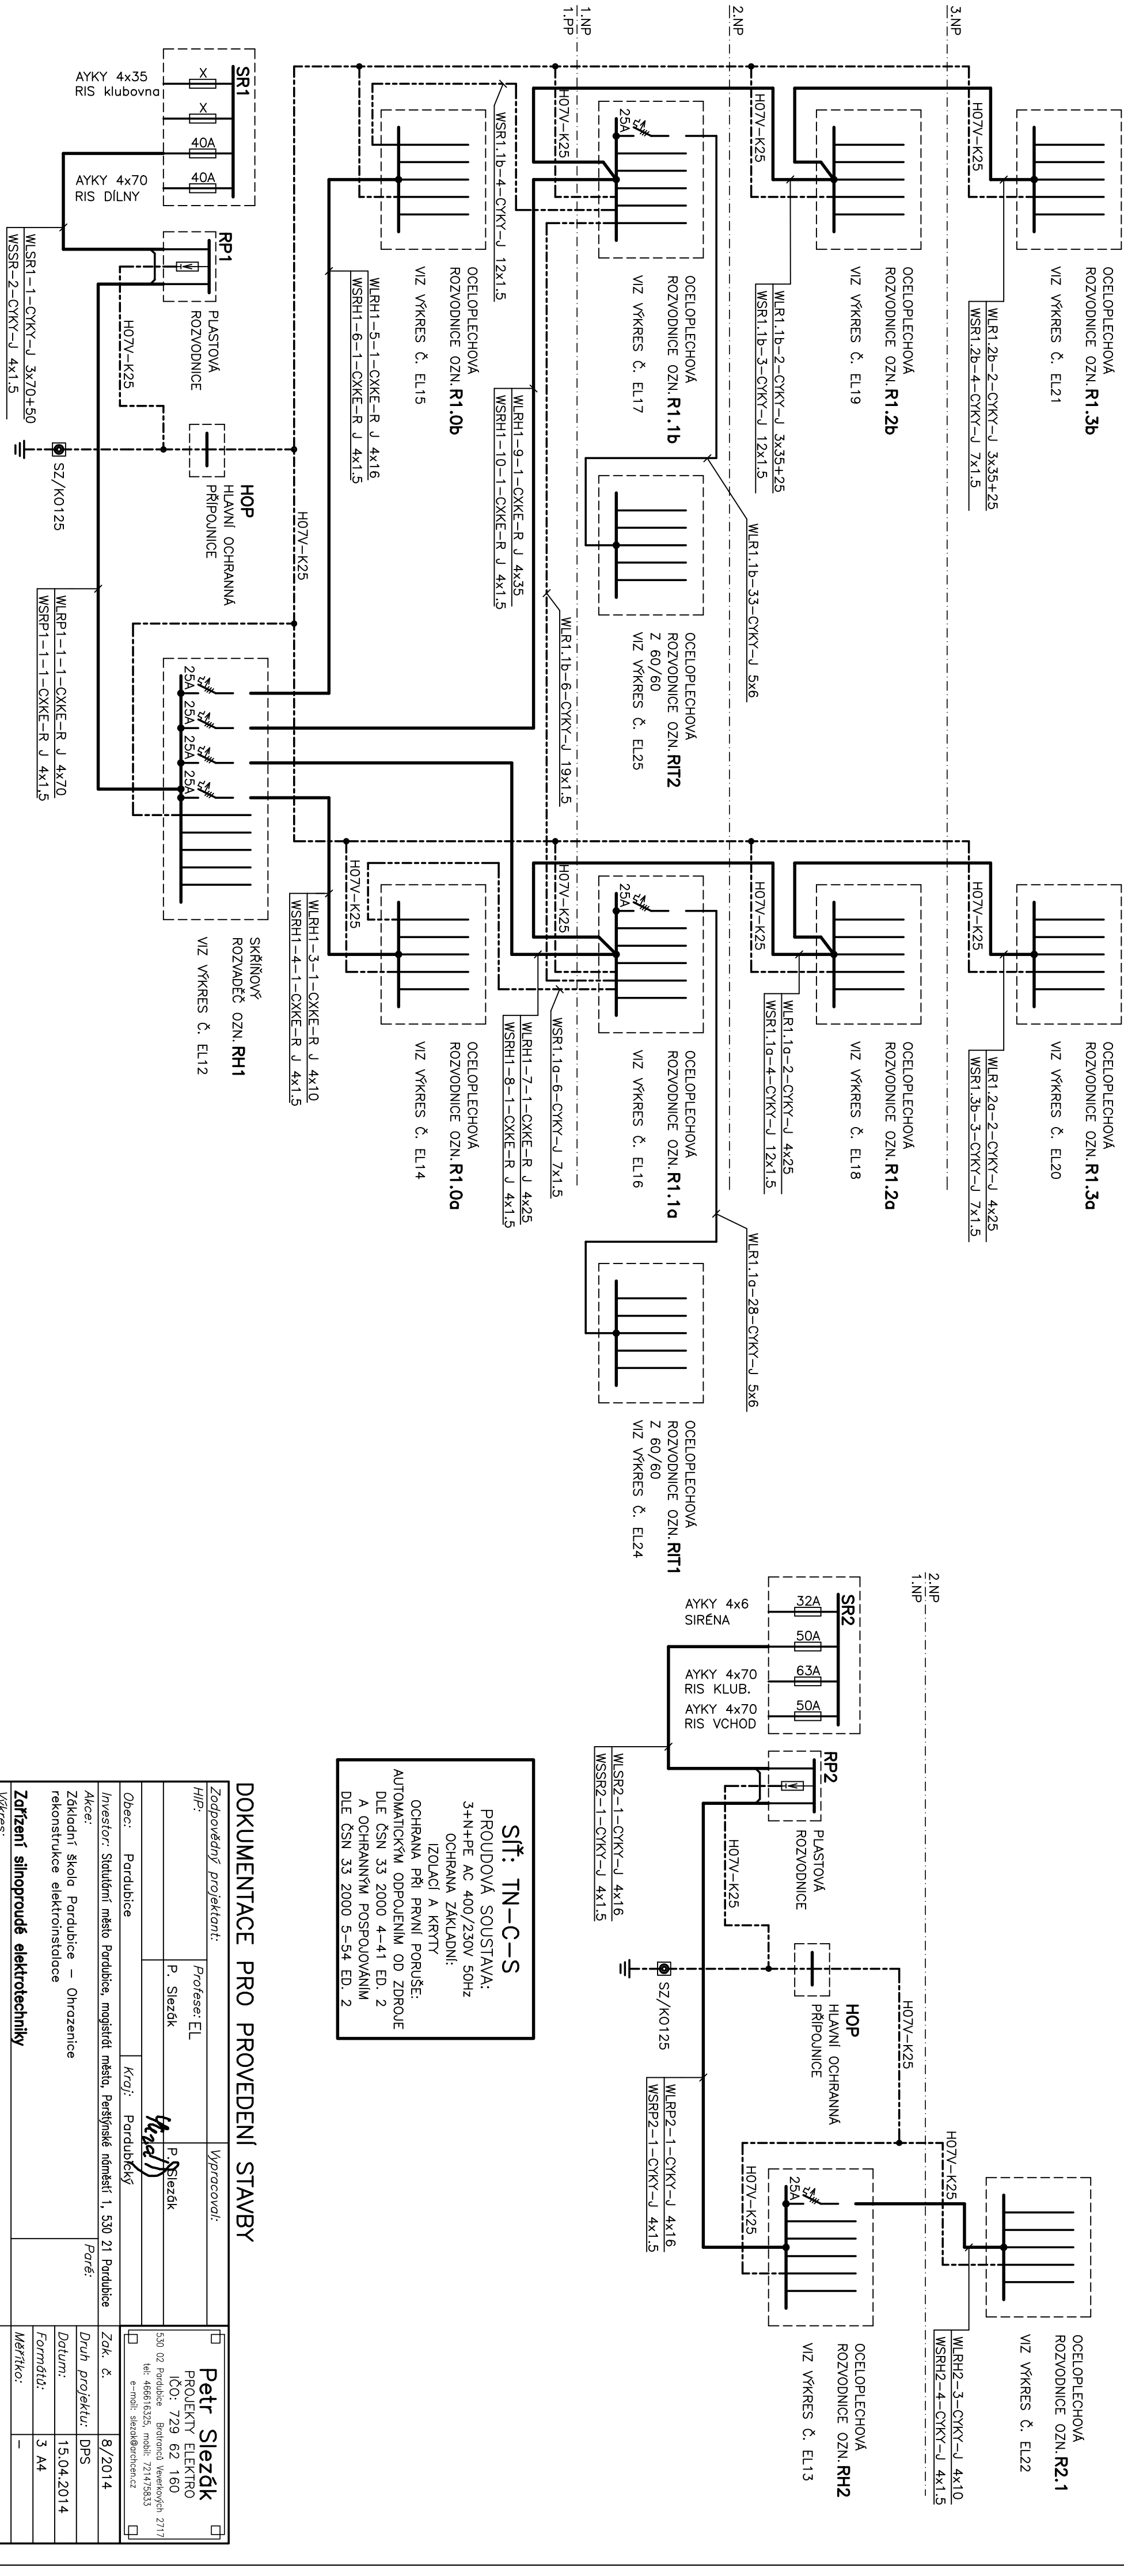

**Sfť: TN-C-S**

PROUDOVÁ SOUSTAVA:  
3+N+PE AC 400/230V 50Hz

OCHRANA ZÁKLADNÍ:  
IZOLACÍ A KRYTY

OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 2  
A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 2

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Zodpovědný projektant:		Výpracoval:	
Hip:	Profese: EL	P. Slezák	<input type="checkbox"/>
Opracovatel:		P. Slezák	<input checked="" type="checkbox"/>
Investor:		Statutární město Pardubice, magistrát města, Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice	<input type="checkbox"/>
Akce:		Základní škola Pardubice – Ochrana rekonstrukce elektroinstalace	<input type="checkbox"/>
Zařízení silnoproudé elektrotechniky			<input type="checkbox"/>
Výkres:			<input type="checkbox"/>
Schema rozvodu			<input type="checkbox"/>

EL11