


OCEP. ROZVODNICE R1.2a
TYP: EI-S30
Š, V, H: 550, 1035, 200 mm
KRYTÍ: IP43/20


SÍŤ: TN-C-S
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
3+N+PE AC 400/230V 50Hz
OCHRANA ZÁKLADNÍ:
IZOLACÍ A KRYTY
OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 2
A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 2


DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		<input type="checkbox"/> Petr Slezák PROJEKTY ELEKTRO IČO: 729 62 160 530 02 Pardubice Bratrančů Veverkových 2717 tel: 466616325, mobil: 721475833 e-mail: slezak@archcen.cz <input type="checkbox"/>	
Stavební část:	Profese: EL				
	P. Slezák	P. Slezák			
Obec: Pardubice		Kraj: Pardubický			
Investor: Statutární město Pardubice, magistrát města, Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice				Zak. č.	8/2014
Akce:		Paré:		Druh projektu:	DPS
Základní škola Pardubice – Ohrazenice rekonstrukce elektroinstalace				Datum:	15.04.2014
Zařízení silnoproudé elektrotechniky				Formátů:	4 A4
Výkres:				Měřítko:	–
Rozvaděč R1.2a – hlavní budova				EL18	

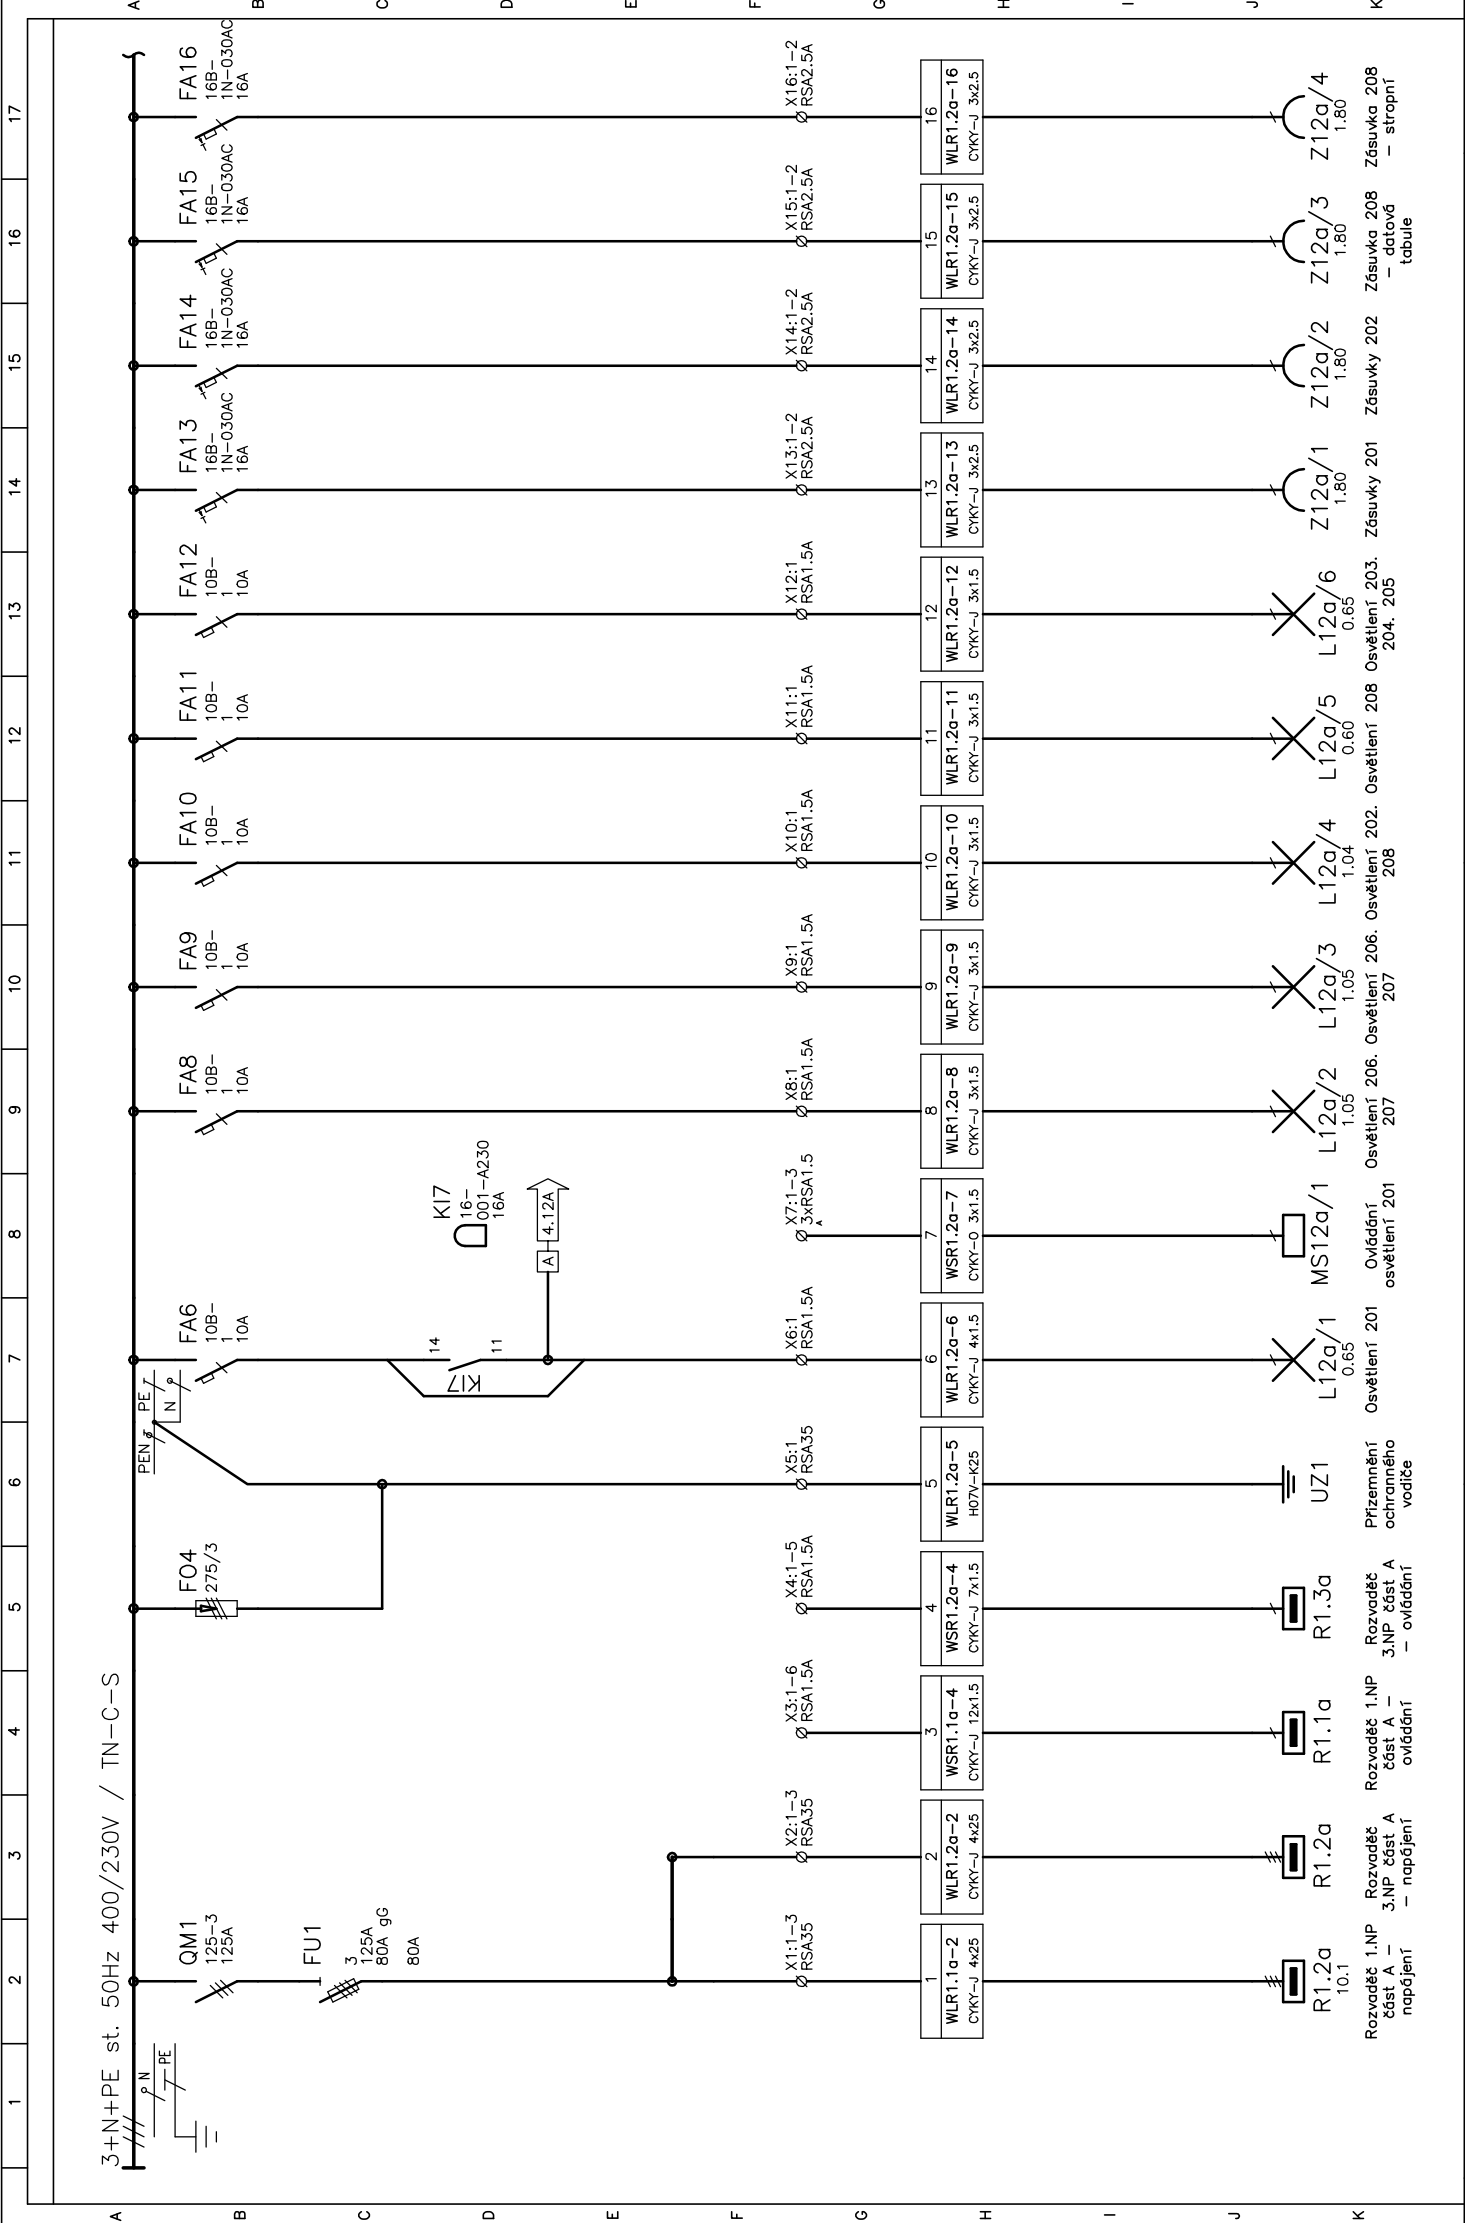

Akce: Základní škola Pardubice – Ohražení		Investor: Statutární město Pardubice, magistrát města, Peřšínské náměstí 1, 530 21 Pardubice										LIST: 2					
rekonstrukce elektroinstalace		Výkres: Rozvaděč R1.2a – hlavní budova										LISTÚ: 4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

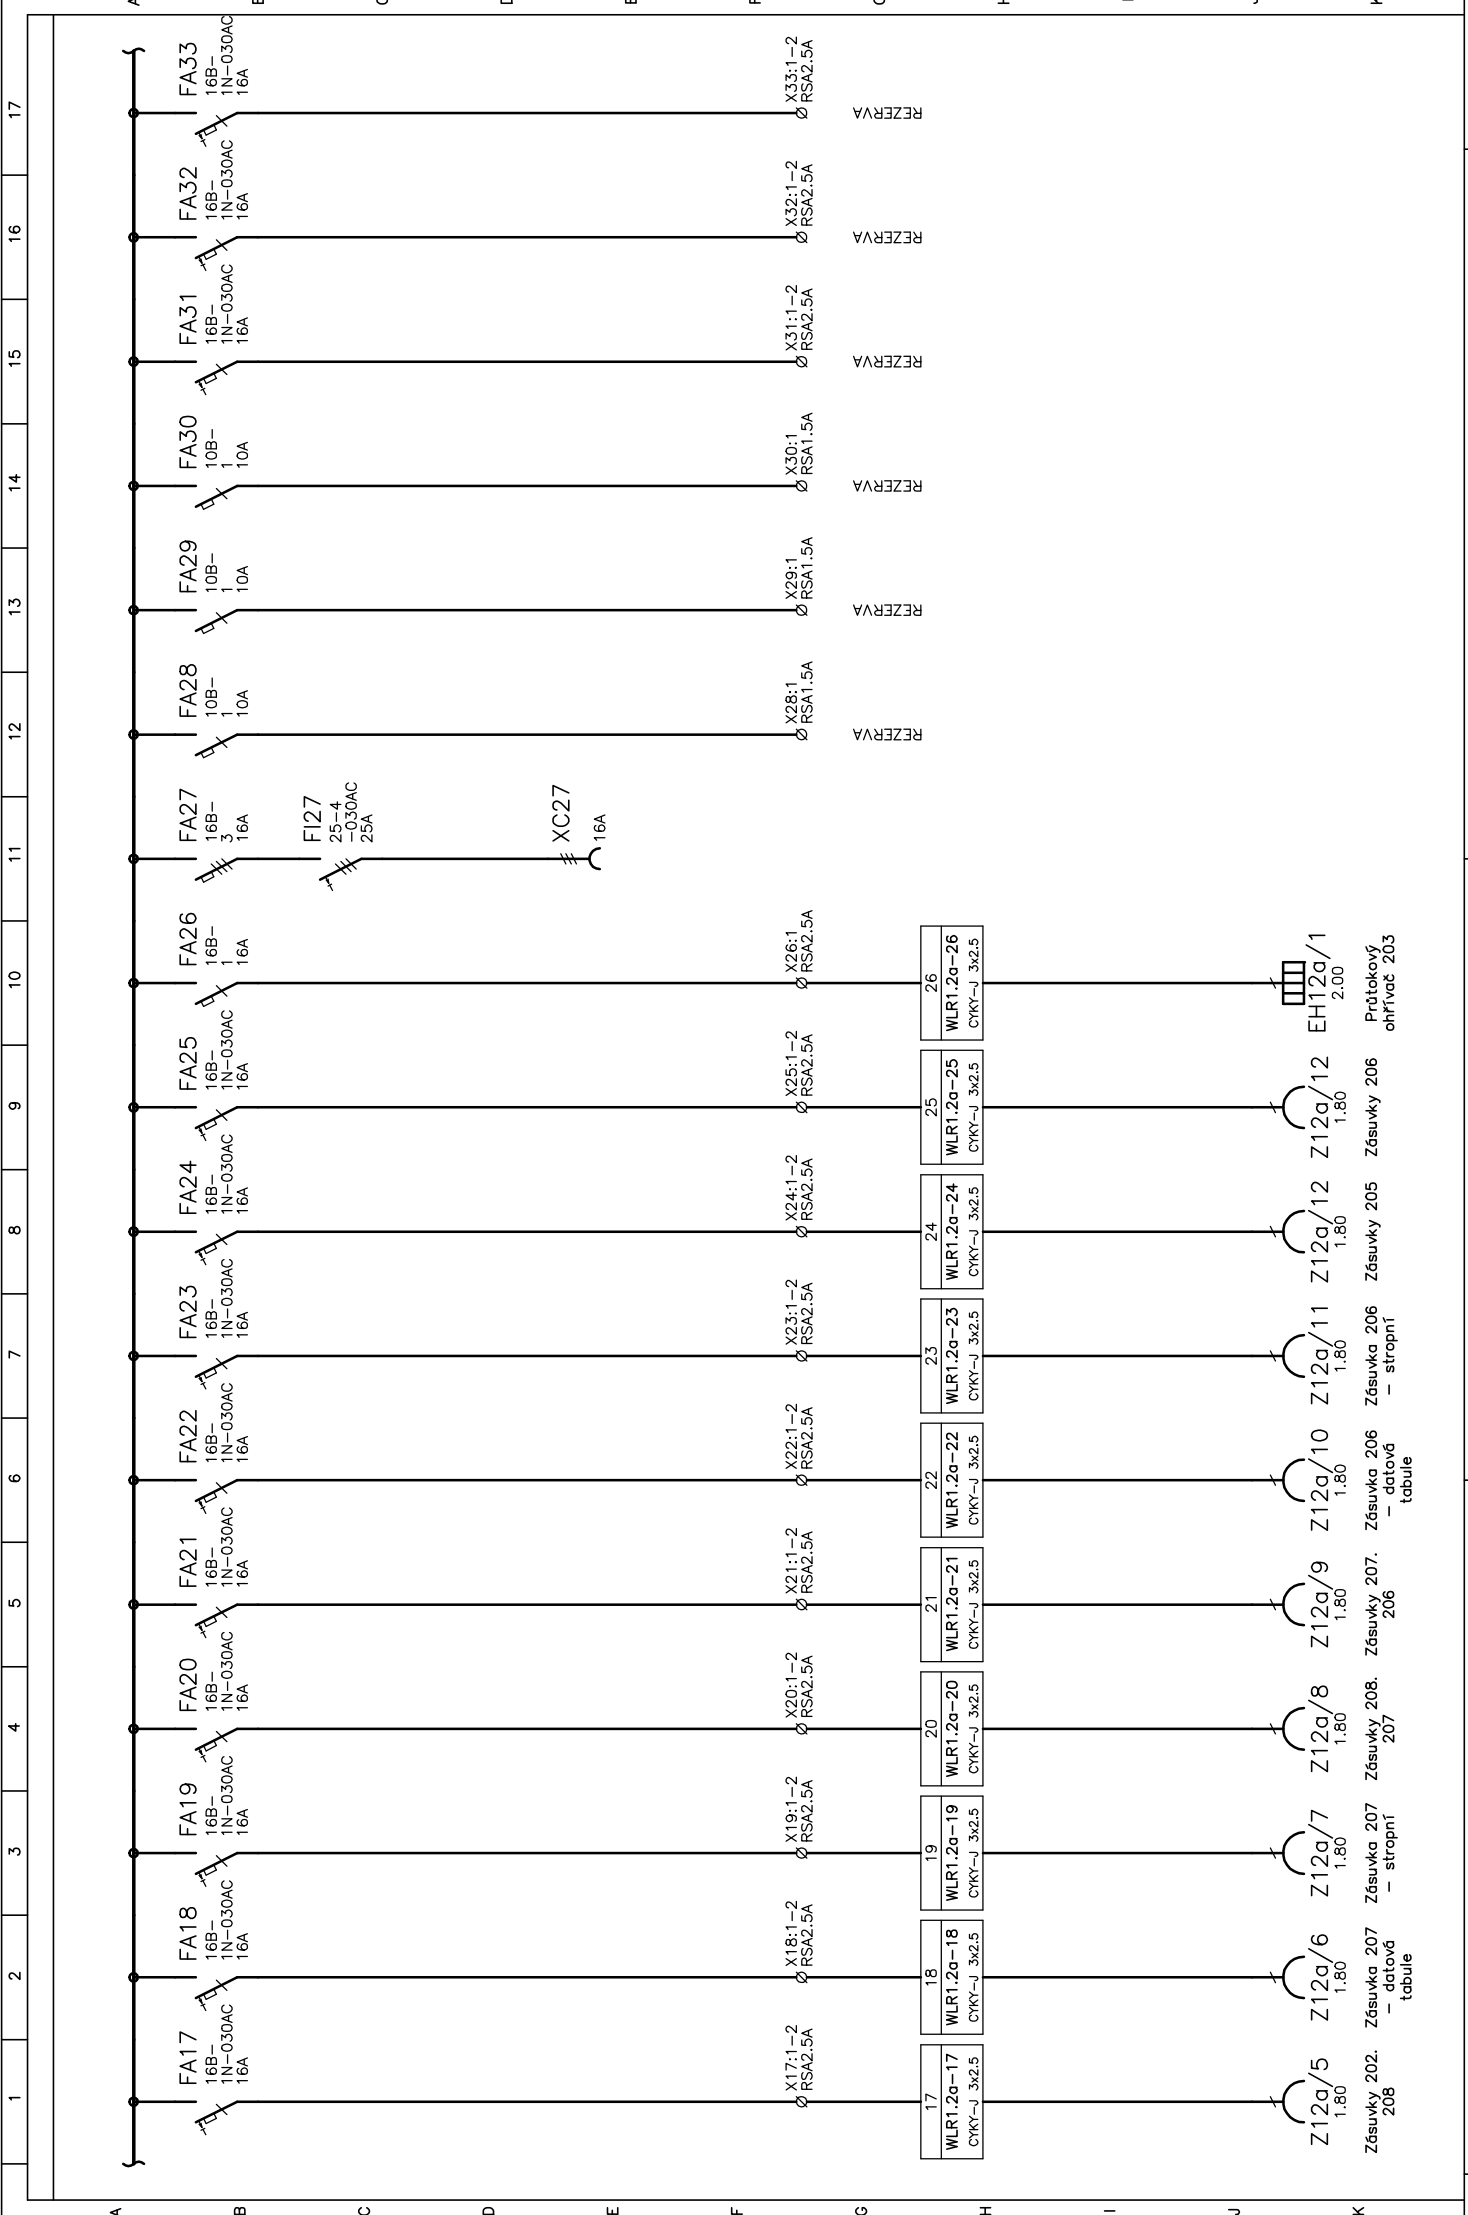

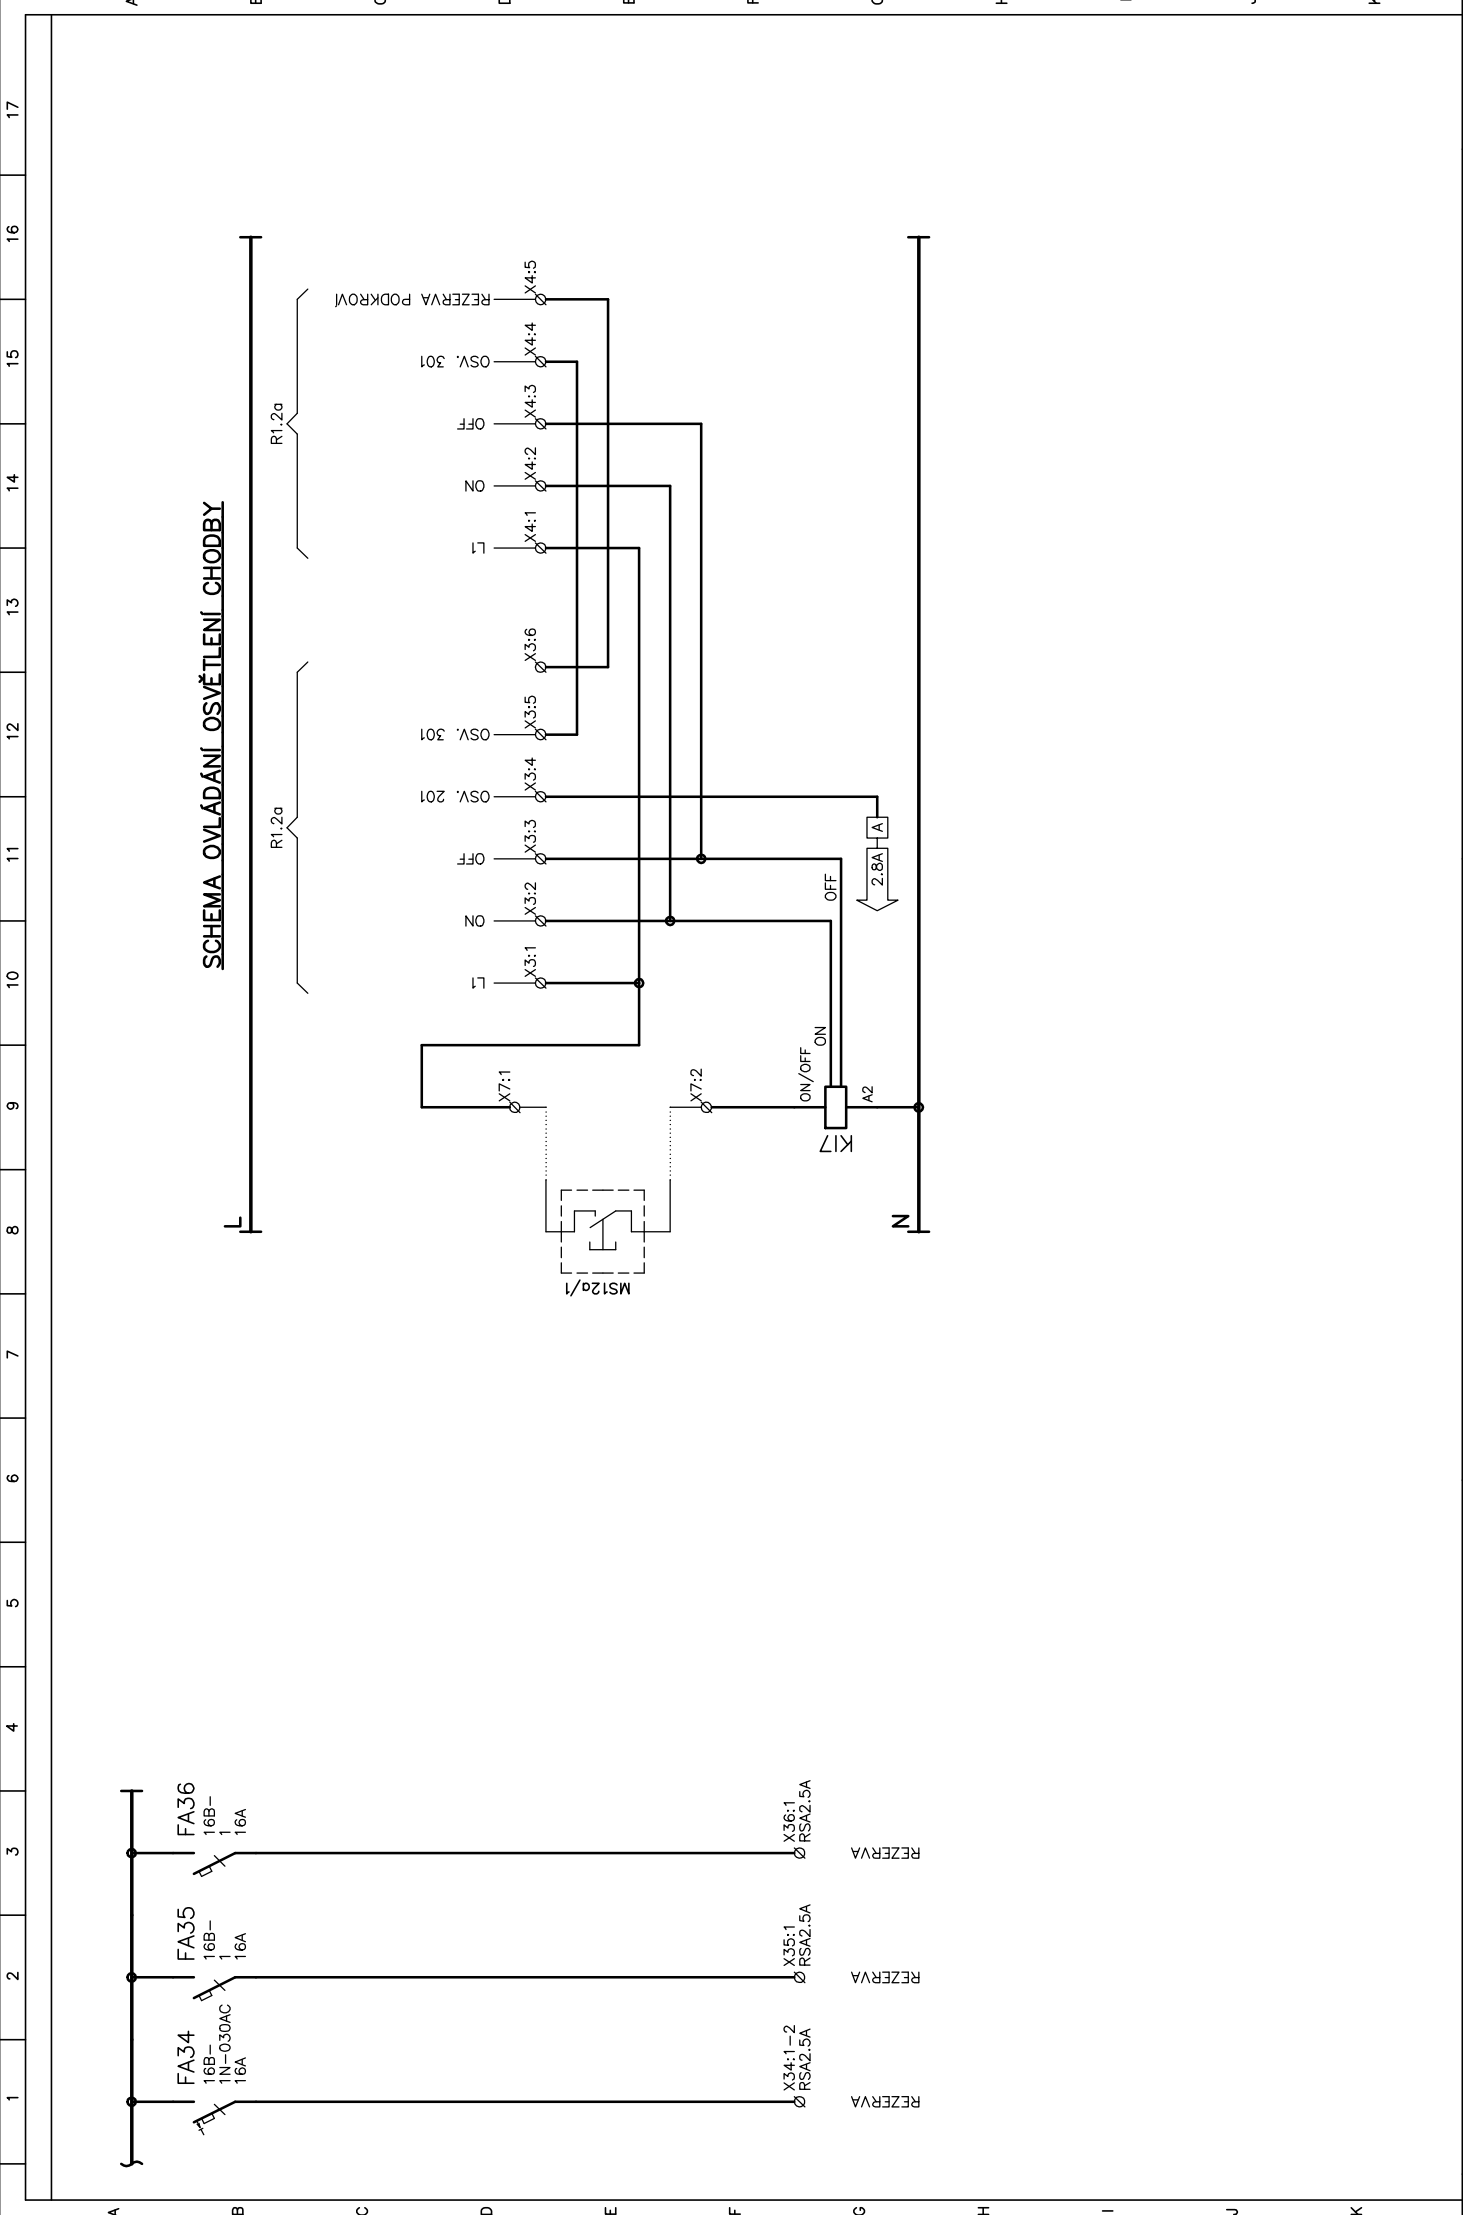

Akce: Základní škola Pardubice – Ohražení		Investor: Statutární město Pardubice, magistrát města, Peršýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice															LIST: 4	
rekonstrukce elektroinstalace		Výkres: Rozvaděč R1.2a – hlavní budova															LISTÚ: 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	