

OCEP. ROZVODNICE OS1

TYP:

Š, V, H: 480, 360, 200 mm

KRYTÍ: IP43/20

Poznámka:

Rozvodnici opatřit vložkovým zámekem a průhledem nad signálkami

SÍŤ: TN–C–S

PROUDOVÁ SOUSTAVA:

3+N+PE AC 400/230V 50Hz

OCHRANA ZÁKLADNÍ:

IZOLACÍ A KRYTY

OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DLE ČSN 33 2000 4–41 ED. 2

A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

DLE ČSN 33 2000 5–54 ED. 2

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	
Stavební část:	Profese: EL		
	P. Slezák	P. Slezák	
Obec: Pardubice		Kraj: Pardubický	
Investor: Statutární město Pardubice, magistrát města, Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice			
Akce:		Paré:	
Základní škola Pardubice – Ohrazenice			
rekonstrukce elektroinstalace			
Zařízení silnoproudé elektrotechniky			
Výkres:			
Ovládací skříňka OS1 – hlavní budova		EL23	

Petr Slezák


PROJEKTY ELEKTRO

IČO: 729 62 160

530 02 Pardubice Bratrančů Veverkových 2717

tel: 466616325, mobil: 721475833

e-mail: slezak@archcen.cz

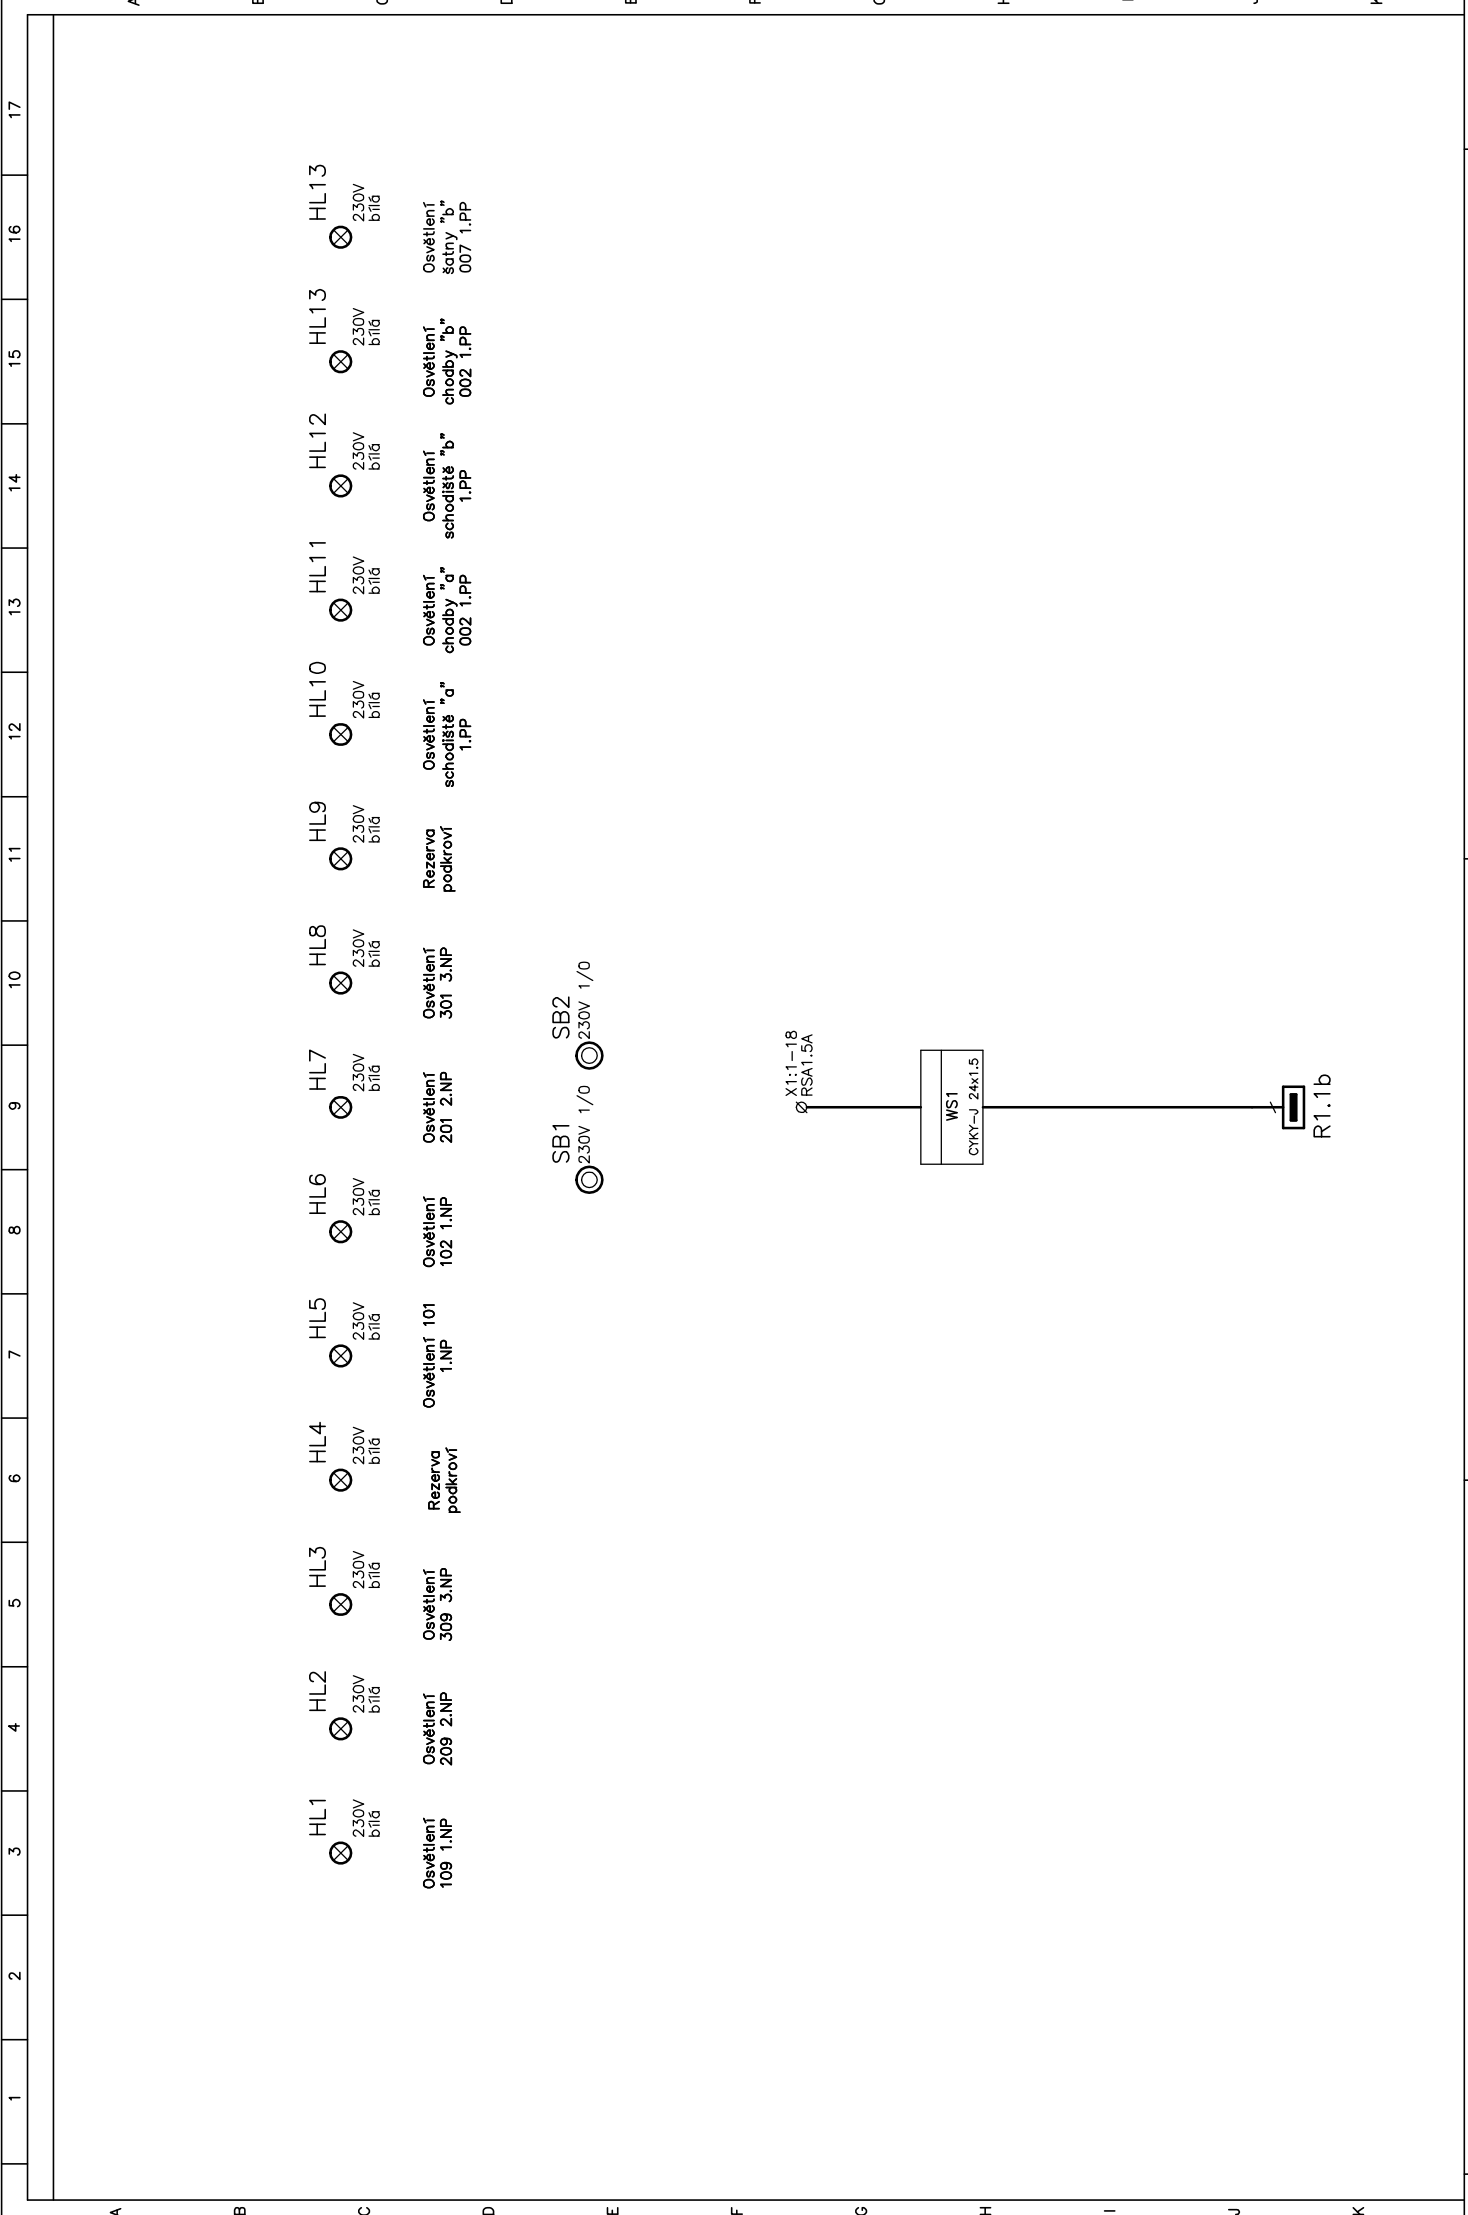

[illegible]