

STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ R1-2NP

VESTAVĚNÁ ROZVODNICE POD OMÍTKOU

KRYTÍ IP30/20

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 NPE STR. 50HZ, 230/400V/TN-S

POZN.: ZA "A" DOSADIT ČÍSLO V POŘADÍ DLE STÁVAJÍCÍHO ČÍSLENEHO ZNAČENÍ V ROZVÁDĚČI.

R-KLIMA

NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE NAPŘ. ECO-39P ... 304x560x148mm (šxvxh)

KRYTÍ IP55/20

PRÍVODY A VÝVODY HOREM (VÝVODKY)

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŠTÍTKŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY

JMĚNOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN STR. 50HZ , 230/400V/TN-C-S

OVLA DACI NAPETI : 1 NPE STR. 50HZ , 230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

V SITI "TN": - ČIA1...IZOLACI ZIVYCH CASTI

- CIAZ...KRYIY NEBO PREPAZKAMI

SILOPEN UCHRAŃY NEZIMYCH CASI DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.3, tab.NA.2

— NORMÁLNÍ...AULO MACKÝM ODPOJENIM OD ZDROJE

– DOPLNENJA...UCHRAŇA NORMALNI + DOPLNJOČI POSVOJOVANI NEBO CHRAŇAČI

VOLBA STUPNE OCHRANY NEZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.2, tab.NA.1

— PROSÍŤ NŮRMAĽNĚ | NEBEZPEČNÝ... UCHRÁNĚNĚ NŮRMAĽNĚ


- PROSÍOR ZVLAS! NEBEZPEČNÝ...UCHRANĚ DOPLNĚNĚ

OCHRANA PRED ZKRATOVÝMI PROUDY A PRED PRETÍZENÍM: - POJISTIKAMI A JISTIČI

ORCENI VNEŠNICH VLIVŮ DLE CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-3-31 ed.3: VIZ PROJEKOVÉ

Ved. projektant	Odpov. projektant	Vypracoval	Archív
		Ing. J. Lněnička	

Investor: **Statutární město Pardubice, Pernšýnské nám. 1, Pardubice**



Kaslice č.p. 1
Lázně Bohdaneč
IČO: 259 95 138
Tel.: 466 616 761
edir.novak@seznam.cz

Zak. č.	157/04/14
Stupeň	DPS + DVZ
Datum	09/2014
Měřítko	
Formát	4 x A4
Část	Číslo příl.
D.1.4.b	12
	kopie

Obsah

Rozváděče

STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ R1-2NP, ŮPRAVA


L1,L2,L3

3PEN stř., 50Hz, 230/400V, In=63A, I_{km}<10kA

F" A"

ÚPRAVA V ROZVÁDĚČI ... VÝMĚNA JISTIČE:

- MÍSTO STÁV. 1F JISTIČE OSADIT NOVÝ CZ5/1 VČ. VYDRÁTOVÁNÍ

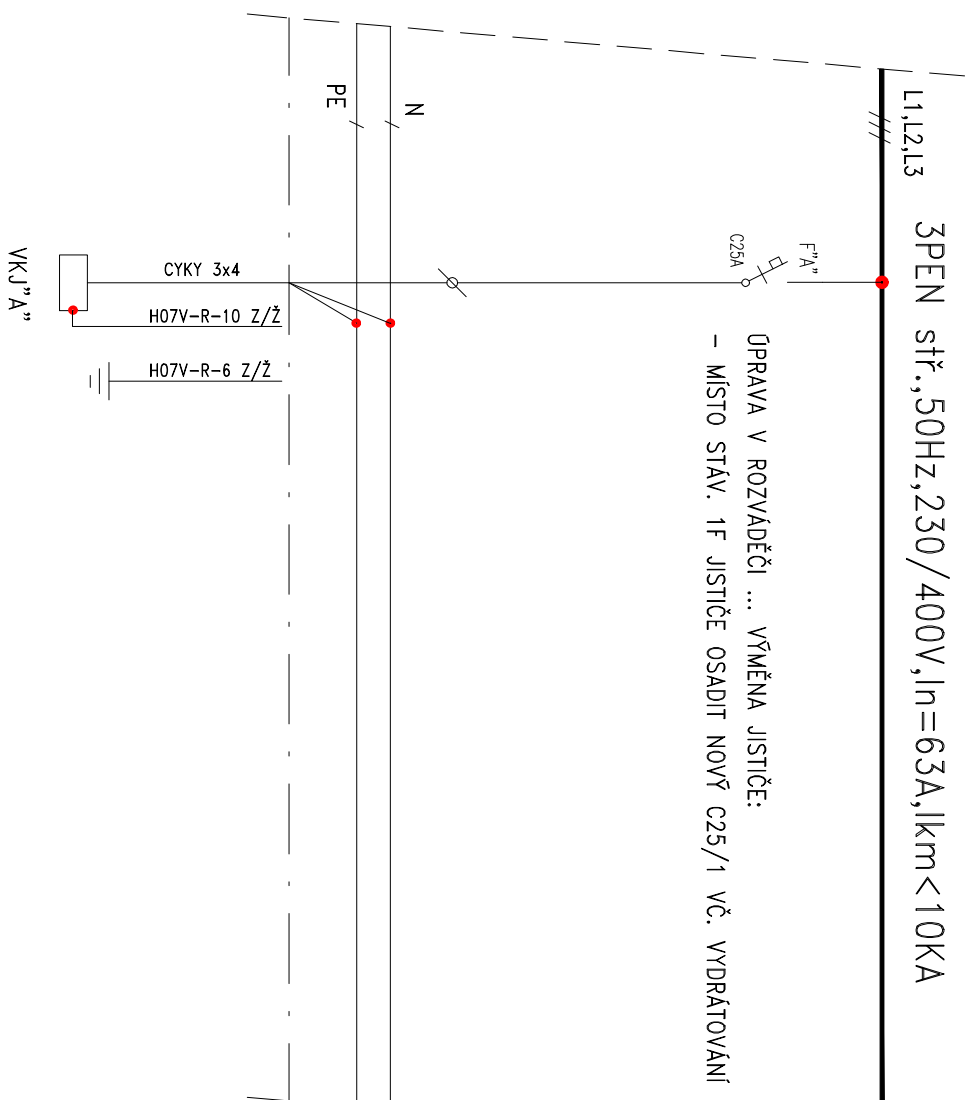

BALKON

- VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA...2,28kW/230V/16,4A

-UZEMNĚNÍ TRUBEK CHLADIVA PŘI
VSTUPU DO OBJEKTU