

LEGENDA ZAŘÍZENÍ













LEGENDA VŠEOBECNÁ

POZNÁMKY

EL.VÝVOD (KABEL+SVORKA)
VENTIL ATOP /MOTOP


**DOTVORNÝ... CHYBILKA... NEBO CHYBÍČKA...
VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ**

Název místnosti	Plocha [m ²]	Druh podlahy	Strop	Výška [m]
CHOŘBA	10,60	PVC (P03)	M	3,20
KUCHYŇ	48,60	KD (P01)	M	2,85
SKLAD POTRAVIN	11,60	KD (P02)	M	3,20
SKLAD TERMOISOLITU	1,80	KD (P02)	M	3,20

	SPINÁK IP20
	PŘEPÍNAČ STRIDÁVÝ IP20
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ IP20
	SPINÁK IP54 (NA OM.)
	PŘEPÍNAČ STRIDÁVÝ DVOUSTRÝ IP54 (NA OM.)
	TERMOSTAT
	EL.VÝVOD (KABEL+SPONKA)
	VENTILÁTOR/AMTOR
	ZÁSTUVA 230V IP20
	ZÁSTUVA 230V IP60 PC IP54 (NA OM.)
	EL.VÝVOD (VPPINAKČ)
	EL.VÝVOD (VPPINAKČ+ŠTÚBA)

[illegible]

dlazba betonová

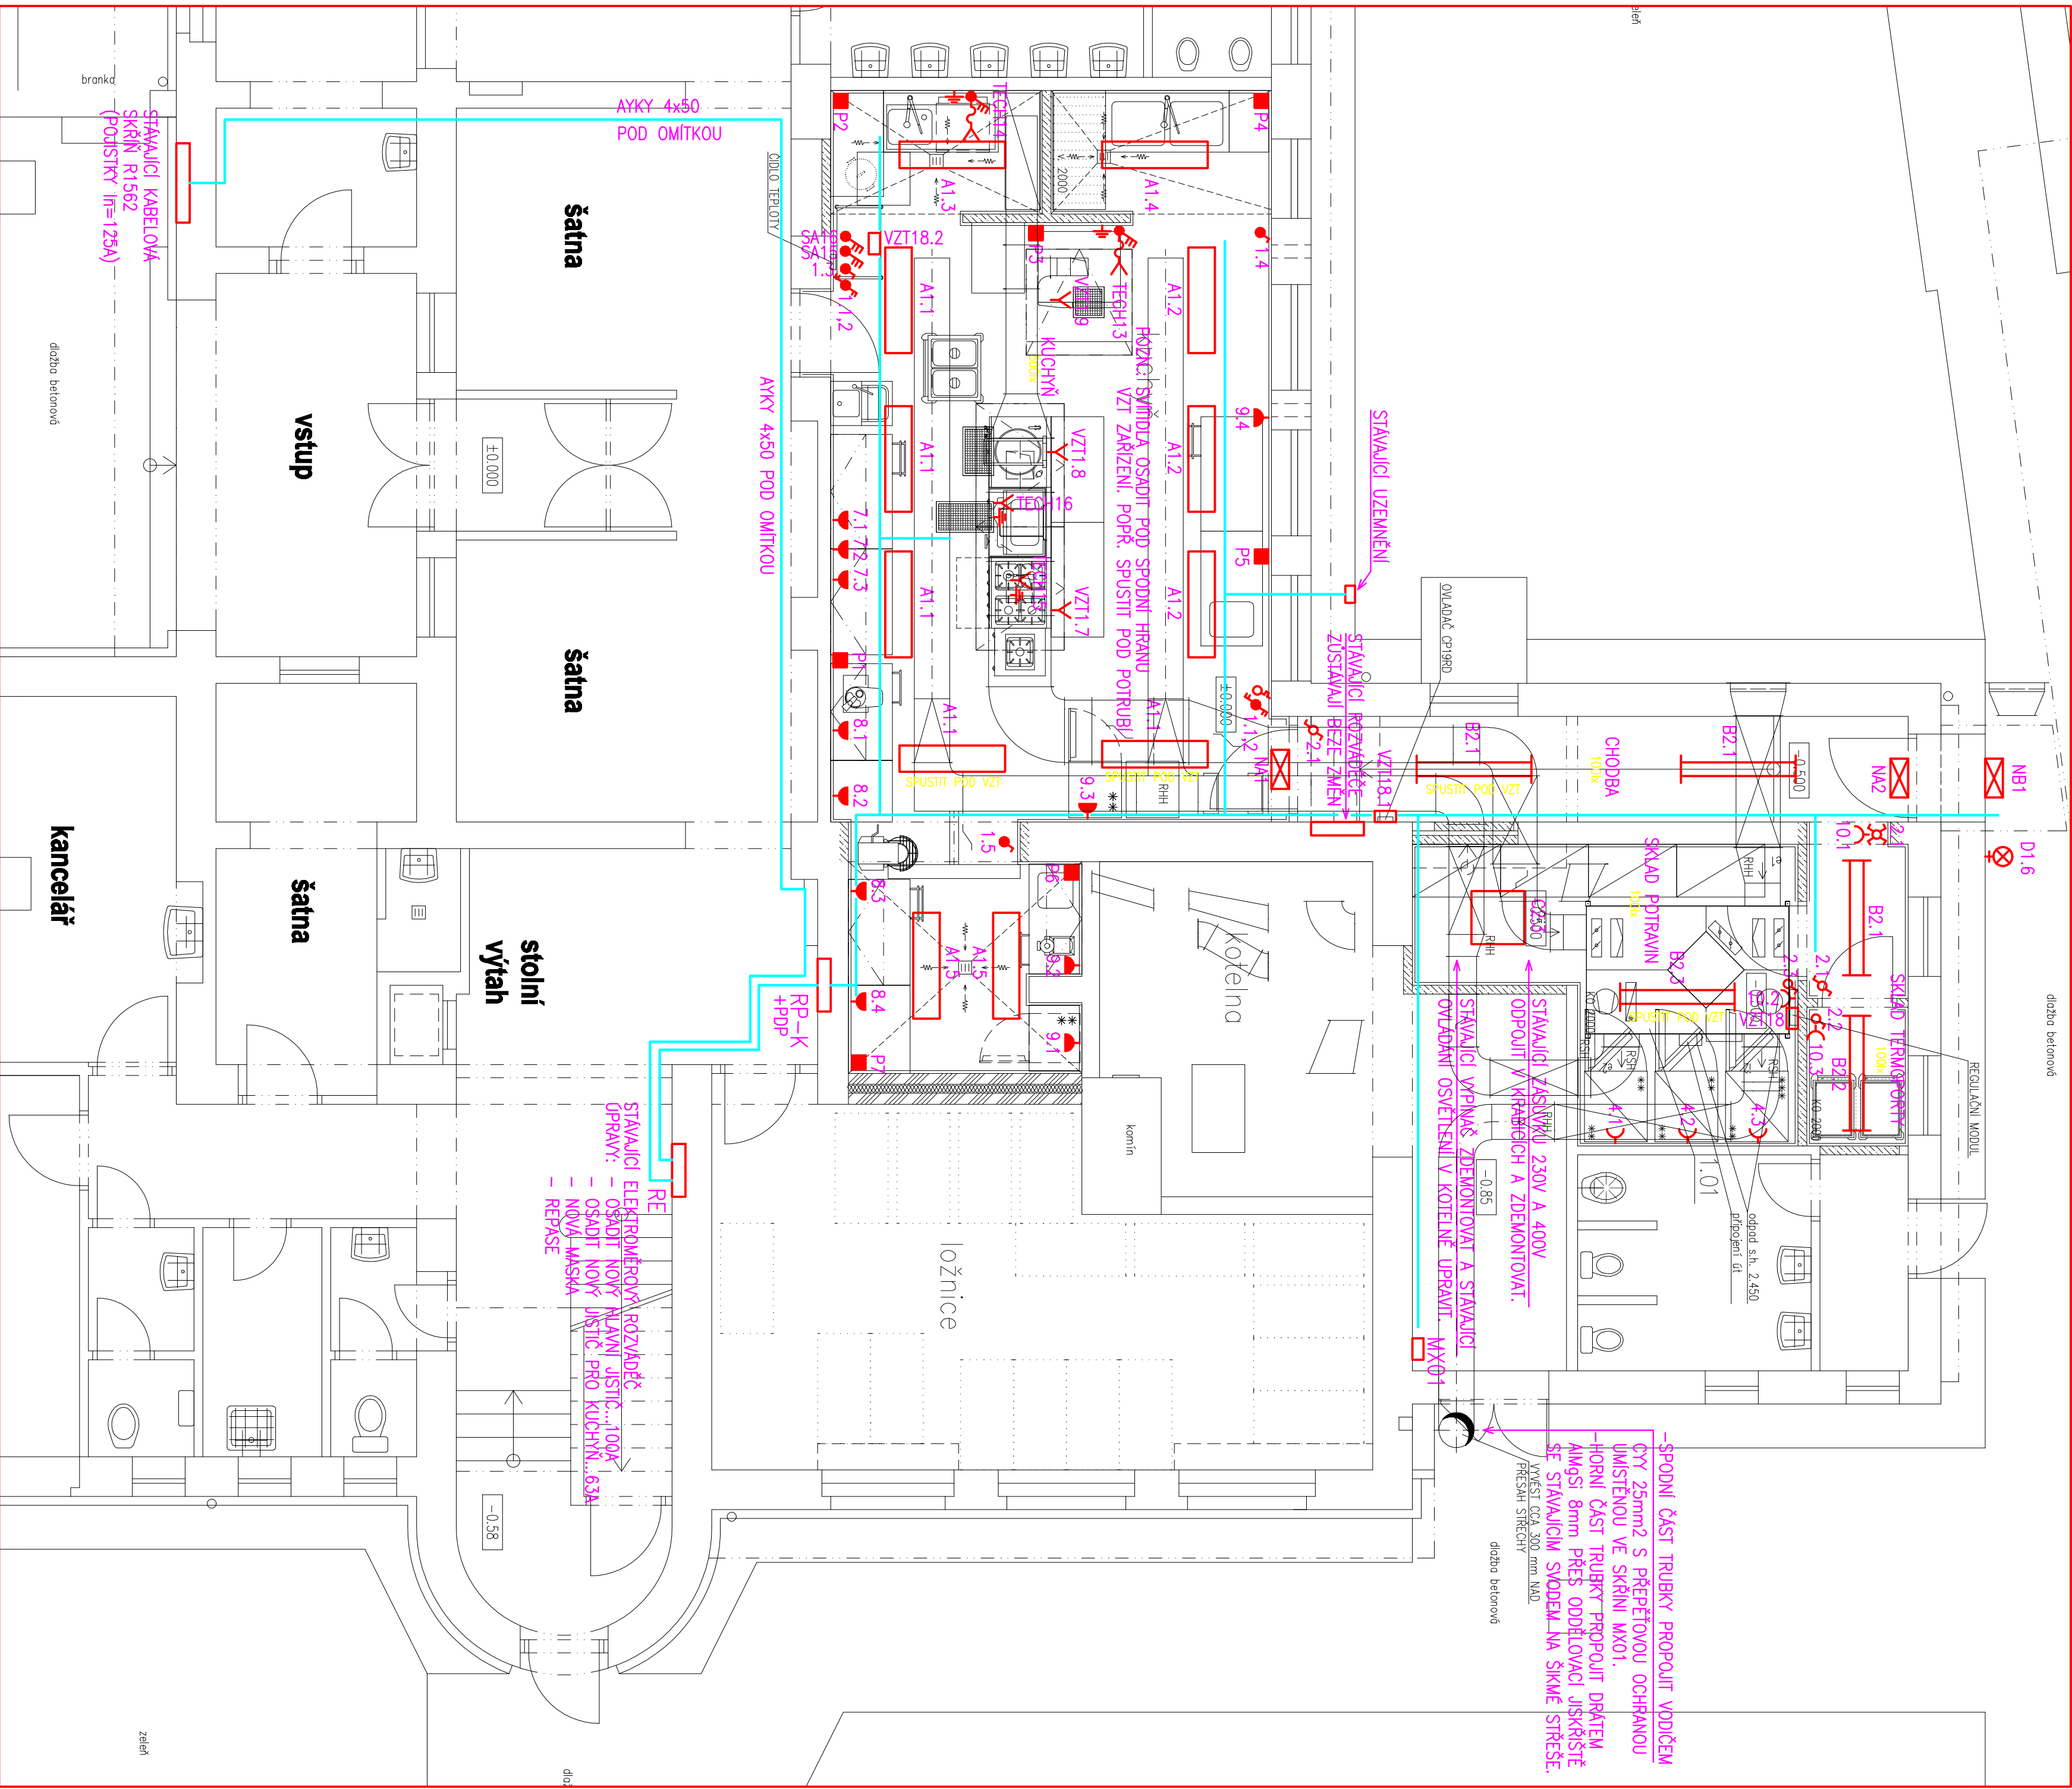



UPOZORNĚNÍ K TECHNOLOGII:

- PŘED ZAČETÍM MONTÁŽNÍ PRÁCI BUDU PROVĚŘEN DEMONTÁŽNÍ PRÁCE, DEMONTÁŽ PŘÍVODŮ S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ.
- DEMONTÁŽE ELEKTRO ZAŘÍZENÍ JAKO JSOU SVIDLA, VÝPNEKY, ZÁSTAVKY APOD. JE VYKLEPENÁ NEKTERÁ A O JEHO DÍLEK LEMOVÁNÍ ČI VOZITÍ ROZHODNE ODPOVĚDNÁ OSOBA.
- ROZKORY ELEKTROINSTALACE BUDOU PROVĚŘENY KABLY ČTYX UZLOVÝCH V PRVNÍCH TRUBKÁCH Z UMĚLE HMOTY, V OHEBNÝCH TRUBKÁCH Z UMĚLE HMOTY V PODLAŽE A POD OKENY.
- ROZKORY PRO MONTÁŽE OSĚTENÍ BUDOU PROVĚŘENY OHNODOLNÝMI KABLY BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU A BUDOU ULOŽENY POD OKNOU.
- PŘENOS PŮLHA A PROVĚŘENÍ TRÁS BUDĚ ŘEŠENO NA SMĚŘĚ DLE MÍSTNÍCH PŘÍMUK A VZÁLEDEM ČI OBKOLZENÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ.
- DŘÁŽKY PRO ROZKORY ELEKTROINSTALACE KLENBY VE ZDECH POKUD JAKOŽI MONTAŽE FŘEZOVIT, PŘÍ SOUBĚH NĚBO KŘÍŽOVÝ SILNOPROVODŮ JAKÉHO S KABLY SLABOPROVODU JE NUTNĚ DOPŘETI TYTO VZÁLEČNOSTI: PŘÍ SOUBĚHU DO 5m-5cm, PŘÍ SOUBĚHU MĚ 5m-10cm, PŘÍ KŘÍŽOVÍ-1cm.
- ZÁSTAVKY U DVEŘÍ BUDOU UMÍSTĚN VE VÝŠCE 0,2m RESP. 1,05 m DO ČISTOU PODLAHOU-+STŘED.
- OSĚTENÍ ZÁSTAVY (JAKO KUCHYŇ) BUDOU UMÍSTĚN VE VÝŠCE 1,05 m DO ČISTOU PODLAHOU-+STŘED.
- ZÁSTAVKY V KUCHYŇI ... VIZ. SAMOSTANÝ PD.
- VÝPNEKY A TLÁČKA BUDOU UMÍSTĚNA VE VÝŠCE 1,05m NAD ČISTOU PODLAHOU-+STŘED.
- VÝPNEKY A TLÁČKA V KUCHYŇI ... VIZ. SAMOSTANÝ PD.
- BUDĚ PROVĚŘENO POSPĚLENÍ ZAŘÍZENÍ VZI, VELKÝCH KOVOVÝCH HMŮT A PŘEMĚSTENÍ NEVODIVÝCH ČÁSTÍ OTVŘETÍ JAKO

UPOZORNĚNÍ K TECHNOLOGII:

- [illegible]

Generálny projektant		Zpracovateľ časti	
 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		 E-din s.r.o. Mesto 101 533 01 Izora Bolkova Pardubice, Na Vrátně 84 Tel.: 466 016 970 e@inovativnemasice.cz	
PROJEKTANT	ING. J. LABUDA	ČÍSLO ZAKÁZKY	2014/031/890
VYPRACOVÁV		POČET FORMÁTŮ	6 A 4
VYPRACOVÁV		DATUM	01.2015
KONTROLOVÁV	ING. J. PECHMAN	MĚŘÍTKO	1:30
OBJEDNATEL Magistrát města Pardubice, Pevnostské náměstí 1, 530 21 Pardubice			
Pardubice, Pořkovice Mateřská škola DUHA Rekonstrukce stávající kuchyně			
4.700 - Silnoproudá elektroinstalika			
Půdorys 1. NP		STUPĚN PROJ.	JP
		ČÍS.KÓPIE	ČÍS.PRÍL.
		D1.01	4.702