

RP-K ... např. PRAGMA 18W/4ř (72W) ... 426x750x125mm (\$xvvh)

OCELOPLASTOVÝ ROZVÁDEČ NA OMÍTKU

KRITÍ IP30/20

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŠTÍTKŮ DLE ZYKLOSTI PROVÁDĚČI FIRMY

JMÉNOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN STR. 50HZ , 230/400V/TN-C-S

OVLAĐACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STR. 50HZ , 230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

V SÍTI "TN" : - ĚLA1...IZOLAČÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

V SÍTI "TN" : - ĚLA2...KRITTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ĚLNA.3, Iob.NA.2

V SÍTI "TN" : - NORMÁLNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

- DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPŮJÍJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRANÍČ

VOĽBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ĚLNA.2, Iob.NA.1

V SÍTI "TN" : - PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ

- PROSTOR ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ

OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: - POUJISTKAMI A JISTIČI

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-1,ed.2, ČSN 33 2000-5-51,ed.3 : VIZ PROTOKOL

POZN.: ROZVÁDEČ RP-K BUDE NÁPOJEN Z POLE ě.2 ROZVÁDEČE HR. V TOMTO POLI OSADIT NOVÝ

JISTIČ S PROUDOVOU HODNOTOU In=80A. STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ JISTĚNÍ PRO KUCHYNĚ BUDE

DEMONTOVÁNO. BUDE PROVEDENO NOVĚ VYDĚLATOVÁNÍ A NOVÁ MASKA.

HR ... STÁVAJÍCÍ: OPRAVA A DOPLNĚNÍ

OPRAVY V POLI MĚŘENÍ:

- HLAVNÍ JISTIČ In=50A VYMĚNIT ZA NOVÝ In=100A VČ. PRODRAŤOVÁNÍ

- U STÁVAJÍCÍCH MTP 100/5A OVĚŘIT PARAMETRY (0,5S/10VA) A POPŘ. VYMĚNIT

- OSADIT ZS1b A PRODRAŤOVAT

- ZHOTOVIT NOVOU MASKU PRO ZAPLOMBOVÁNÍ

OPRAVY VE VÝVODOVĚM POLI:

- STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ VÝVODY ZDEMONTOVAT


- OSADIT NOVÝ JISTIČ In=80A PRO ROZVÁDEČ KUCHYNĚ VČ. PRODRAŤOVÁNÍ

- ZHOTOVIT NOVOU MASKU

1/2

PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
Ing. Jaroslav Lřevřička	Ing. Jaroslav Lřevřička	Ing. Jiřř MAREDA
KRAJ:	Pardubický	OBLAST:
MĚSTO:	Pardubice	
STAVBA:	Stavěbní úpravy kuchyně MŠ Brožíkova	
ADRESA:	Brožíkova 450, 530 09, Pardubice Polabiny	
DATA:	02/2015	PRŮBĚH:
FORMÁT:	3 x A4	
MĚŘITEL:	-- --	
POSLEDNÍ ÚPRAVA:	F1.4.4.	03

RP-K

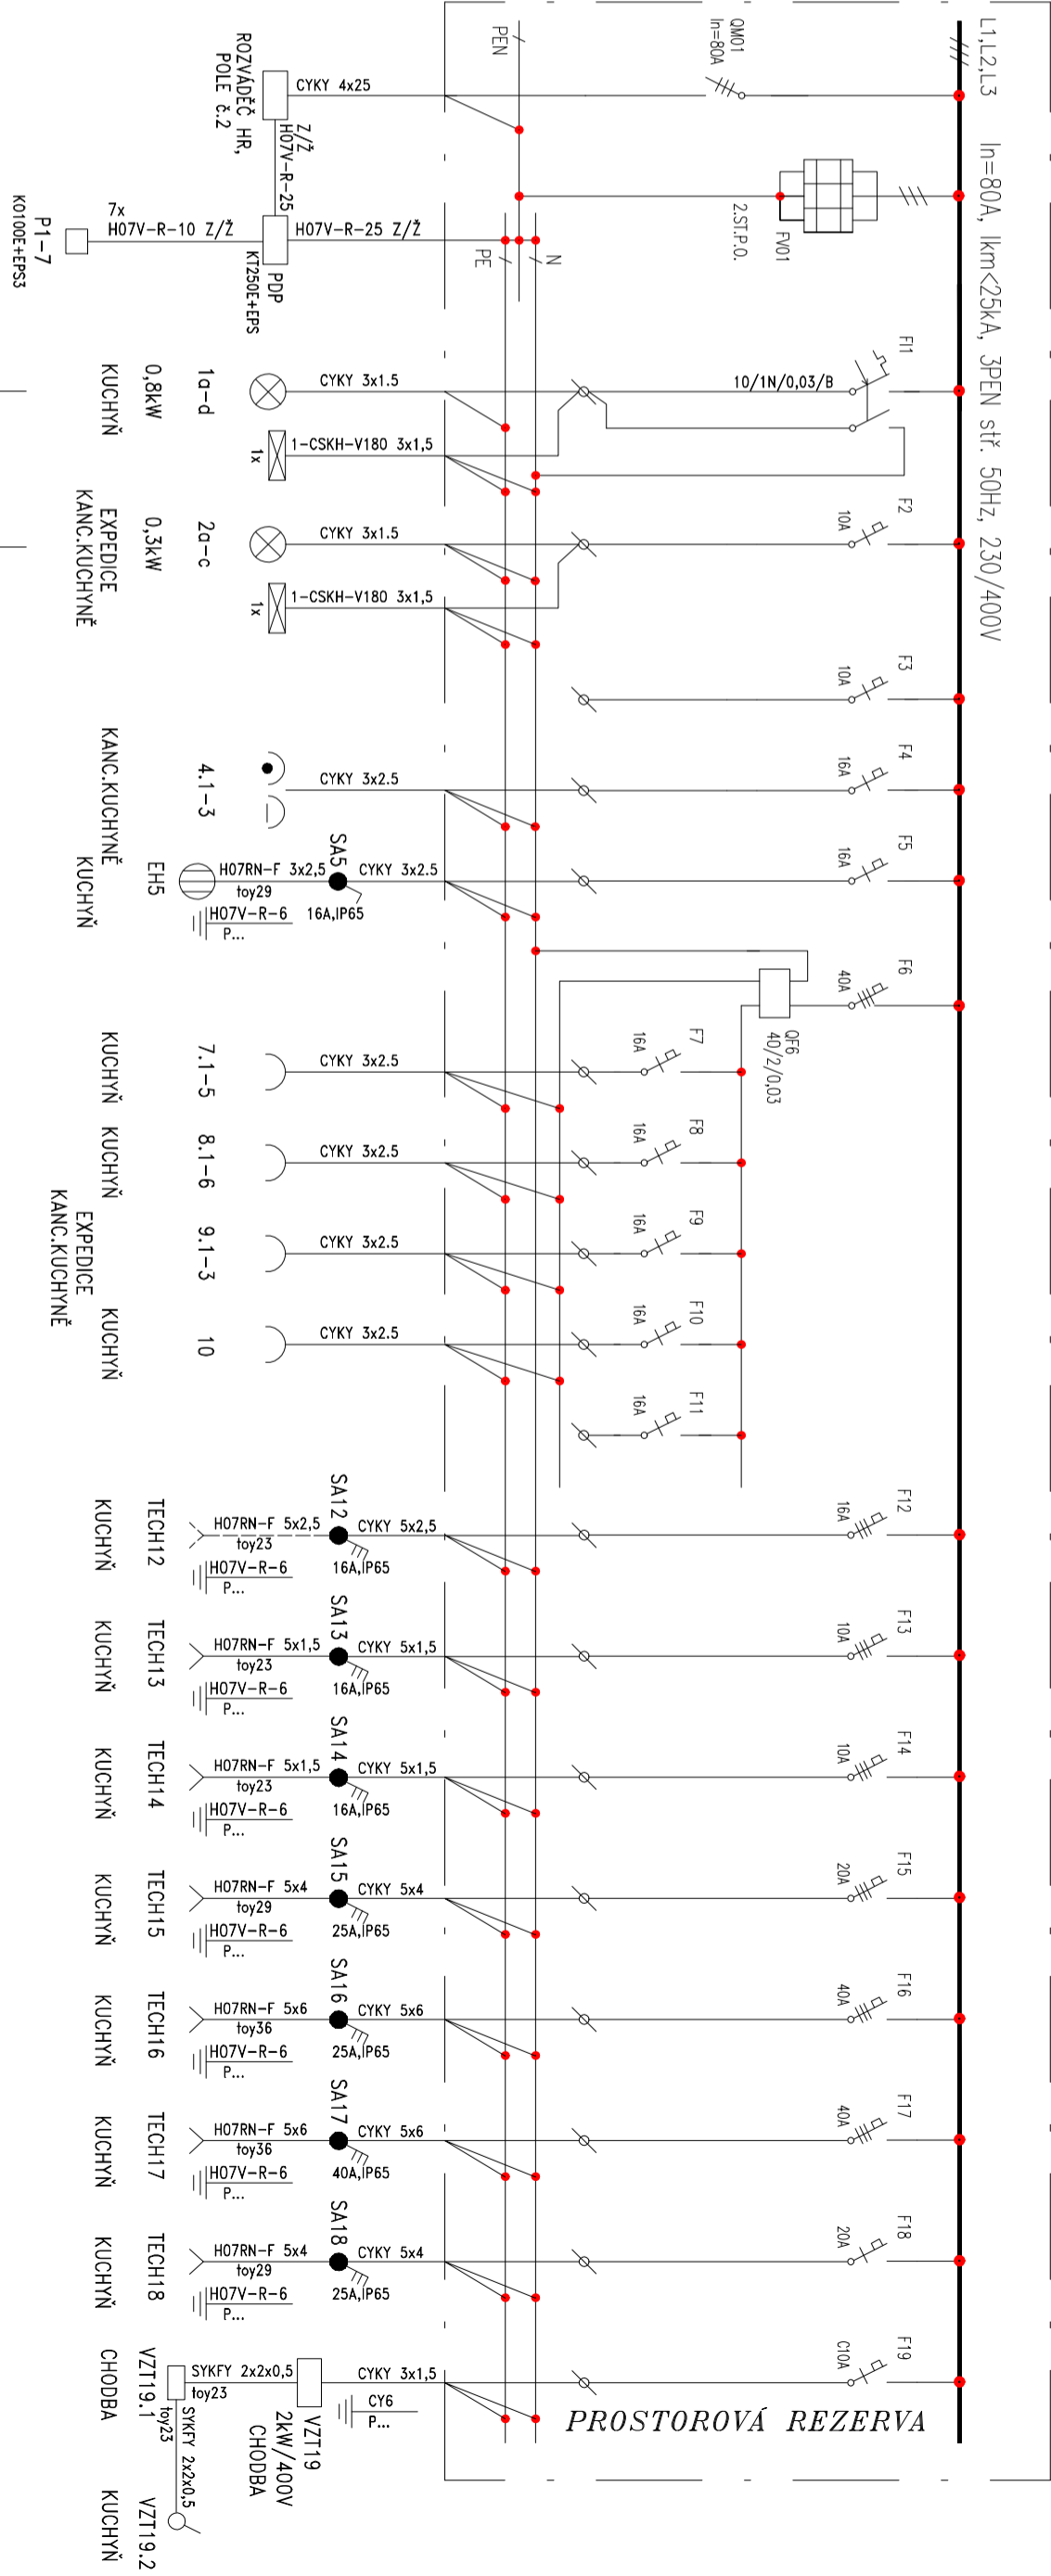

PŘÍPOJENO: VZT1c ... OSVĚTLENÍ DIGESTOŘE  
VZT1d ... OSVĚTLENÍ DIGESTOŘE

POZN.: -KRABICE "P" UMÍSTIT cca 20cm NAD PODLAHOU  
PRO VODNĚ PROPOJENÍ KOVYVÝCH ZABÍZOVACÍCH  
PŘEDMĚTŮ  
-VODNĚ PŘÍPOJENÍ PROVĚST VODIČEM HO7V-R-6 Z/Ž

-AKUMULAČNÍ OHŘÍVÁK VODY  
2,2kW/230V

-REZERVA...např.MYČKA  
DO 8kW/400V

-STROJ UNIVERZÁLNÍ  
2,25kW/400V

-SPORÁK KOMBINOVANÝ  
5kW/400V

-PÁNEV SMAŽÍČÍ  
12kW/400V

-KOTEL VARNÝ  
18kW/400V

-KONVEKTOMAT ELEKTRICKÝ  
17,6kW/400V

-REGENERÁTOR  
9,8kW/400V

VZT19 ... REGULAČNÍ MODUL SYSTÉMU DUPLEX  
VZT19.1 ... DÁLKOVÝ OVLADAČ  
VZT19.2 ... PROSTOROVÉ ČIDLO TEPLoty  
POZN.: VŠECHNA ZARÍZENÍ JSOU DODÁVKOU VZT.

2/2