


Půdorys přístavku 2.NP

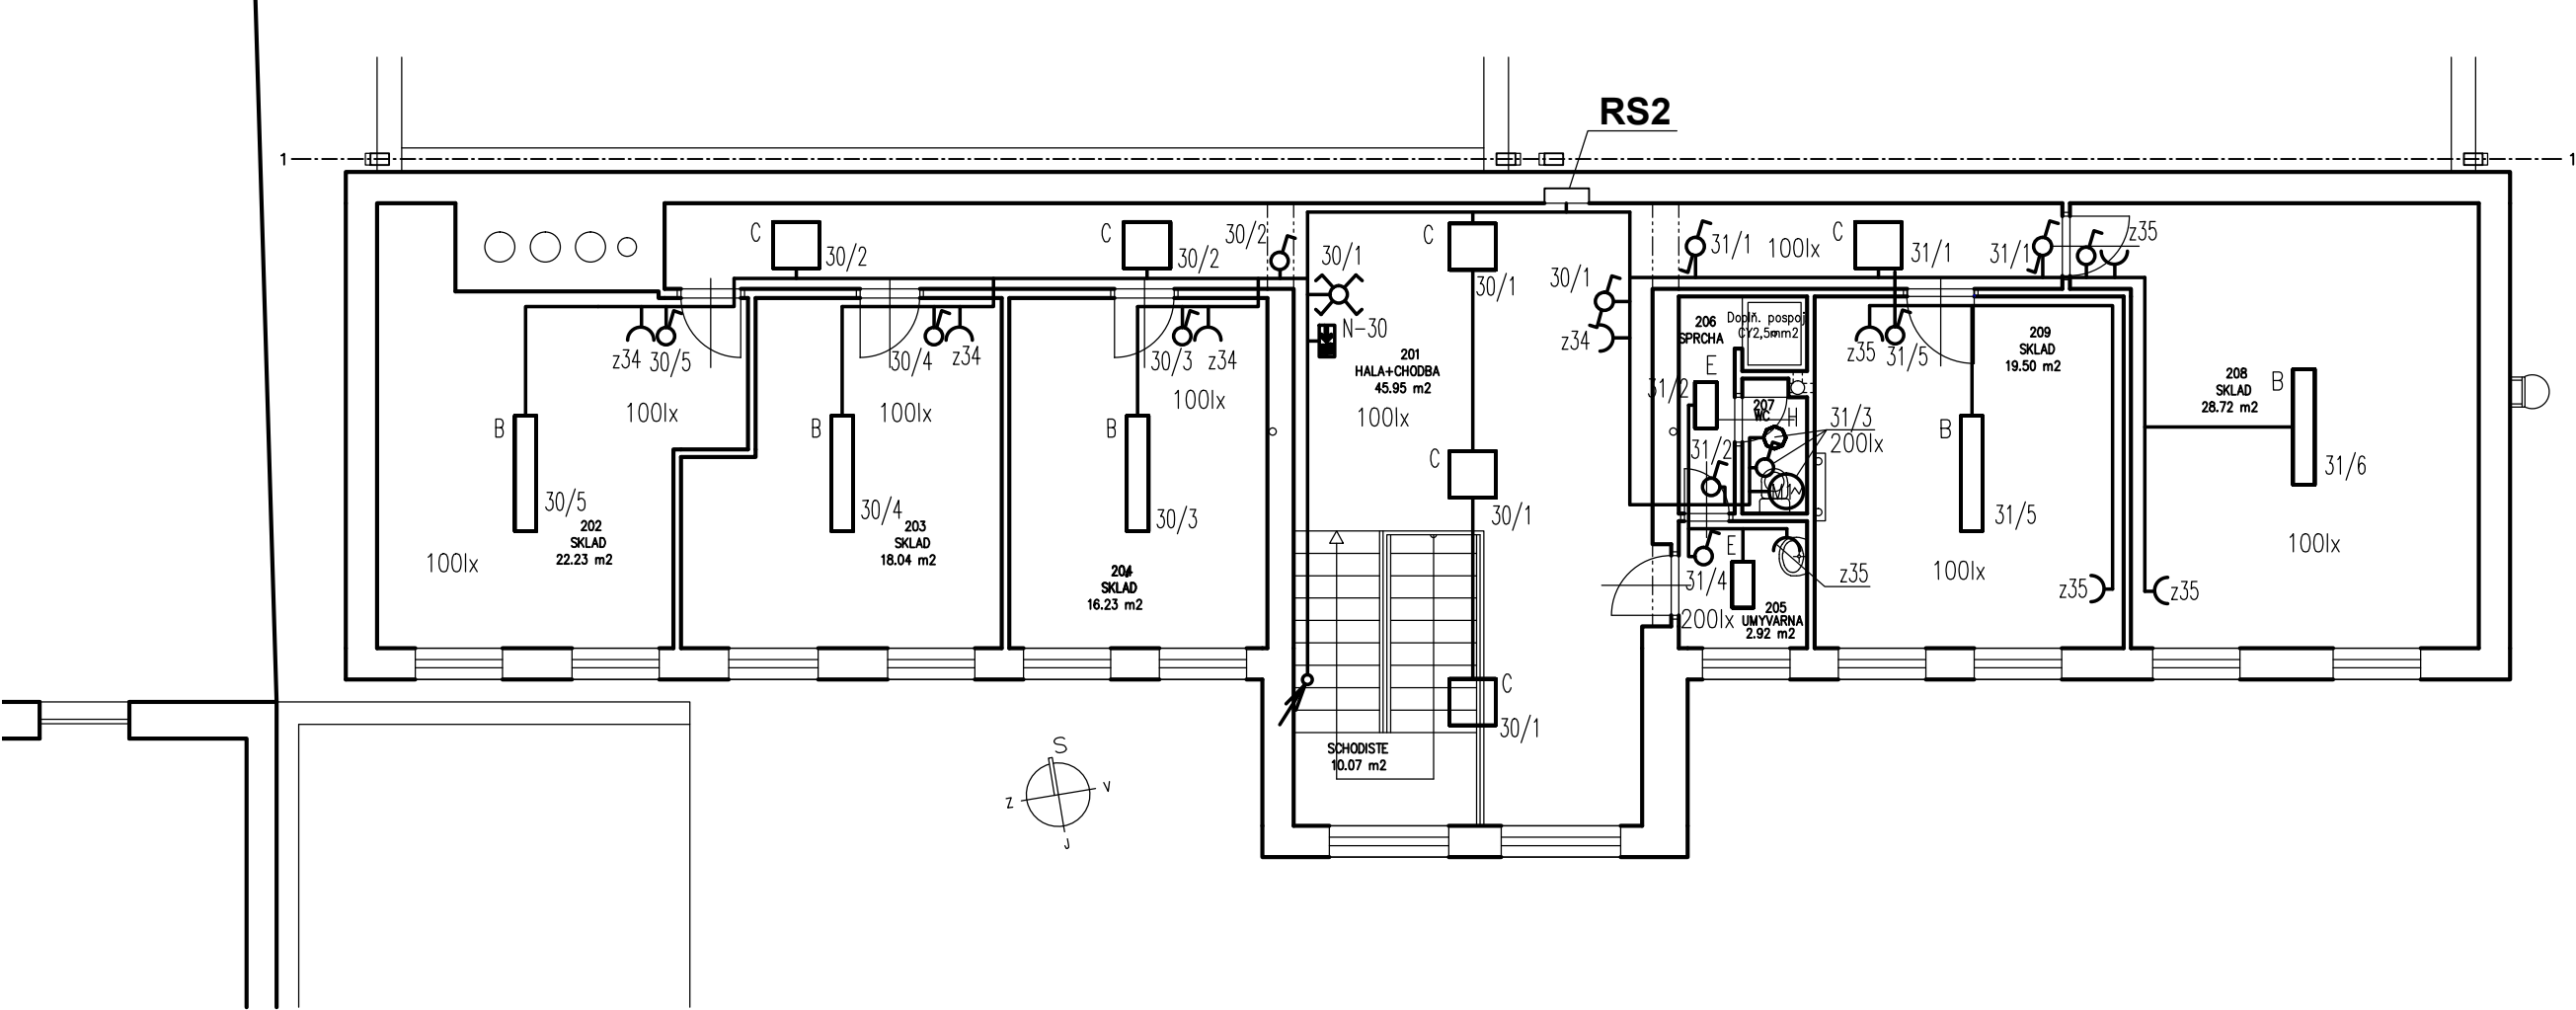

- B 5 * Přisazené zářivkové svítidlo, bíle lakovaná optika, clona, el. předřadník, 2x58W, EP (5924 lm; 108.0 W)
- C 6 * Přisazené zářivkové svítidlo, bíle lakovaná optika, clona, el. předřadník, 4x18W, EP (3496 lm; 76.0 W)
- E 2 * Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem, el. předřadník, 2x18W, EP, (1398 lm; 44.0 W)
- H 1 * Přisazené kruhové svítidlo , kompaktní zářivka, prismatický difuzor, el.předřadník, 1x26W, EP, (1800 lm; 22.0 W)
- N 1 * Nouzové svítidlo LED s piktogramem, přisazeno na zeď , 1.2 W, 1h, IP 41

Rozvod ve 2.NP bude uložen na povrchu v elektroinstalačních elegantních lištách 40x20mm vč. pomocného materiálu

Hlavní projektant :	ing. Jiří Kodýtek	VÁCLAV SHÁNĚL technická kancelář Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČ.:41250842 tel.:+420-495 408 930, e-mail:vshanel@volny.cz	
Odpovědný projektant :	Václav Sháněl		
Vypracoval :	Václav Sháněl		
Investor : Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám.1,530 21 Pardubice			
Místo stavby : Pardubice, ppč. stp. 958/1, k.ú. Pardubice			
Akce : Stavební úpravy objektů č.20 a 31 na poz. p.č. stav. 958/1 v k.ú. Pardubice na spisovnu		Stupeň PD :	DPS
		Datum :	07/2014
		Měřítko :	1 : 100
		Formát :	2A4
Obsah : Silnoproudá elektrotechnika Půdorys přístavku 2.NP		Č. zakázky :	
		Číslo výkresu :	D.1.4.2.3