



1.NP

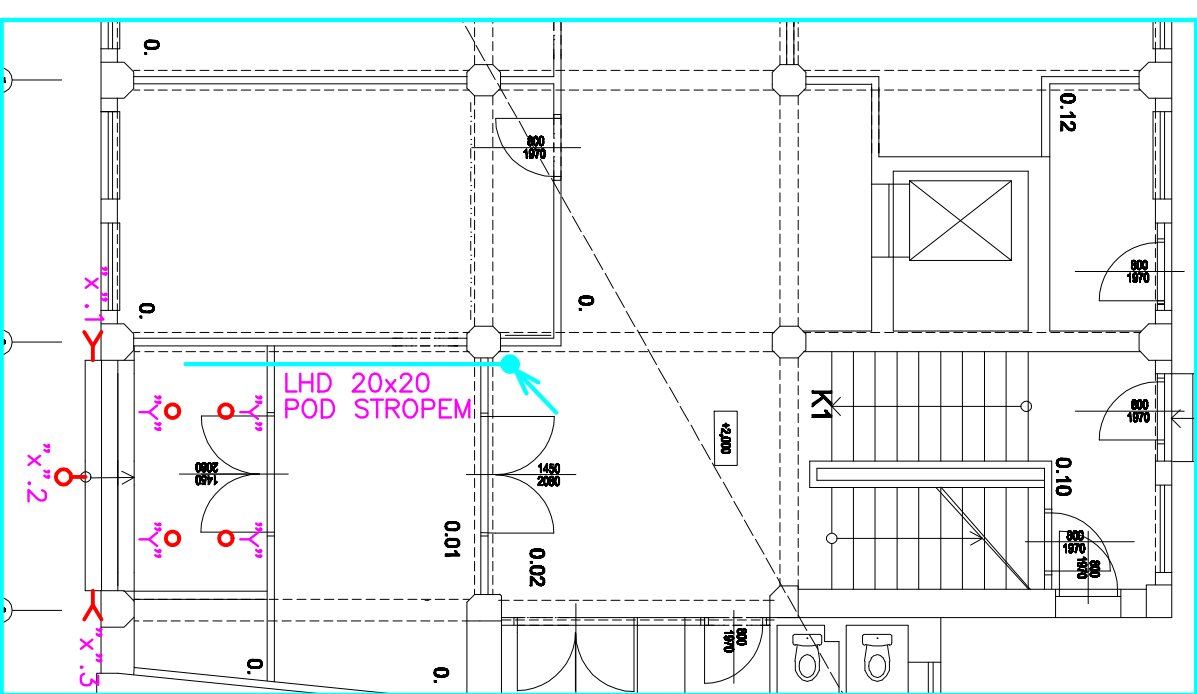

2.NP

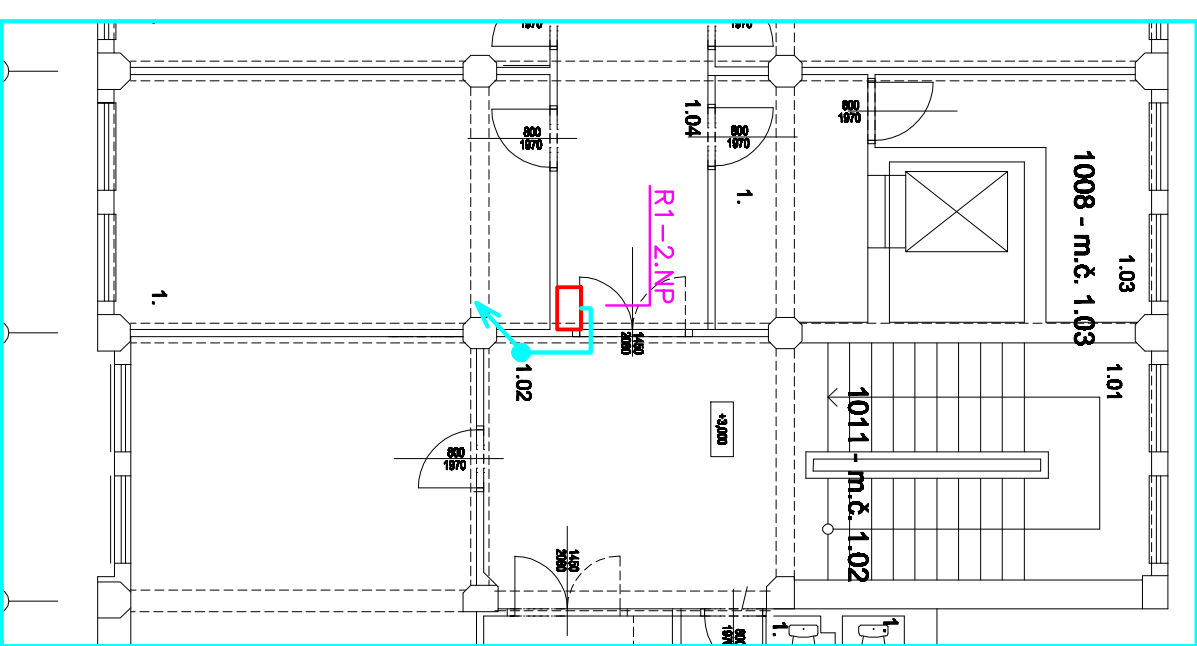

LEGENDA VŠEOBECNÁ

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3NPE stř. 230/400V TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
V SITI TN^s: – žIA1...IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ
– žIA2...KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI
STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, žIA.NA.3, tab.NA.2
V SITI TN^s: – NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLNĚJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNÍČ
VOLBA STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, žIA.NA.2, tab.NA.1
V SITI TN^s: – PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ
– PROSTOR ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ
OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: – POJISTKAMI A JISTIČI
URČENÍ Vnějších vlvů dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3; viz protokol



POZNÁMKY:

- BĚŽNÉ ROZVODY PROVEDENÉ KABELY CKY BUDOU ULOŽENY V LÍSTÁCH Z UMĚLÉ HMOTY,
- PŘI SOUBĚHU NEBO KŘÍŽOVÁNÍ SILNOPROUDÝCH KABELŮ S KABELY SLABOPROUDÝMI JE NUTNÉ DODRŽET TOTO VZDÁLENOSTI: PŘI SOUBĚHU DO 5m–3cm, PŘI SOUBĚHU NAD 5m–10cm, PŘI KŘÍŽENÍ–1cm.

LEGENDA SVÍTEL

- DOWNLIGHT DO 2x18W, IP44 ... PŘESNÝ TYP SVÍTLIDLA DLE VÝBĚRU INVESTORA

06			
05			
04			
03			
02			
01			
00	pro stavební povolení a provedení stavby	31.08.2015	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant		Zpracovatel částí	
 CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960 Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125		 E-dir 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.V.MEDUNA		ING.J.LNĚNÍČKA	
INVESTOR	Státutární město Pardubice, Pernštyňské nám. 1, 530 21 Pce		
Zateplení a stavební úpravy objektu U Divadla č.p. 828, Pardubice Hlavní objekt část 4.700 – Elektroinstalace		ČÍSLO ZAKÁZKY	2015/013/600
		POČET FORM.	2X A 4
		DATUM	08.2015
		MĚŘITKO	1:100
JMÉNO SOUBORU			
STUPEŇ PROJ.		DPS	
ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PRÍL.	
	D1.01	4.702	