


OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ POMOCÍ
SPINACÍCH ASTRO HODIN

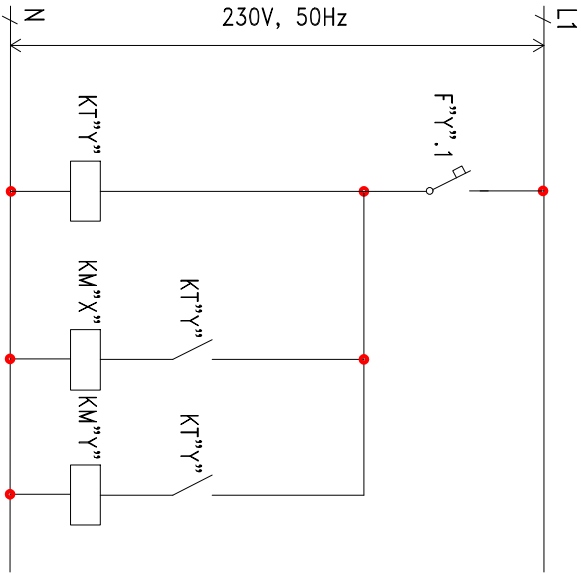

STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ R1–2NP ... DOPLNĚNÍ

VESTAVĚNÁ ROZVODNICE POD OMÍTKOU


KRYTÍ IP30/20

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 NPE STŘ. 50HZ, 230/400V/TN–S


POZN.: – NOVOU NÁPLŇ ROZDĚLIT PO OBOU STRANÁCH STÁVAJÍCÍHO PODRUŽNÉHO MĚŘENÍ.

– ZA "X" A "Y" DOSADIT ČÍSLO V POŘADÍ DLE STÁVAJÍCÍHO ČÍSELNÉHO ZNAČENÍ V ROZVÁDĚČI.

06			
05			
04			
03			
02			
01			
00	pro stavební povolení a provedení stavby	31.08.2015	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant		Zpracovatel částí	
 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY
ING.V.MEDUNA	ING.J.LJENIČKA		2015/013/600
			POČET FORM.
			2X A4
			DATUM
			08.2015
INVESTOR	Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám 1, 530 21 Pce		
			MĚŘITKO
			-
Zateplení a stavební úpravy objektu			
U Divadla č.p. 828, Pardubice			
Hlavní objekt			
část 4.700 – Elektroinstalace			
Stávající rozváděč R1-2NP ... doplnění		STUPEŇ PROJ.	DPS
		ČÍS.KOPIE	ČÁST
			ČÍS.PRÍL.
		D1.01	4.703

STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ R1–2NP
DOPLNĚNÍ

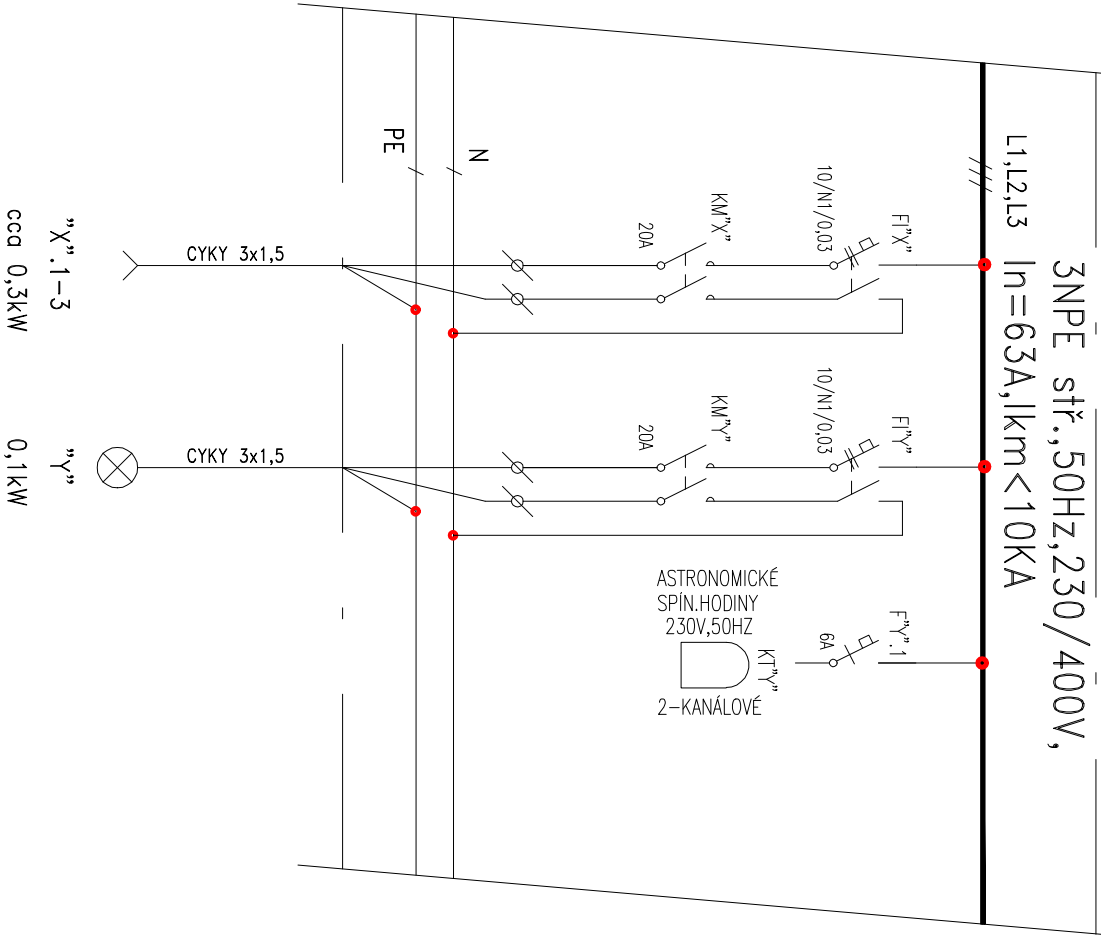

- NAPÁJENÍ LOGA (3x)
...2x UKONČENO SVORKOU
...1x UKONČENO V KRABICI

- NAPÁJENÍ OSVĚTLENÍ VSTUPU