

Vaše značka:

Naše značka: 106/15

Vyřizuje: Petr Kučera

Telefon: 467 633 811

Mobil: 724 303 242

E-mail: pkucera@eop.cz

Datum: 15.5.2015

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové 3

vyjádření k existenci sítí v majetku EOP a.s.

Název stavby	Pardubice – rekonstrukce ul. Družby
Projektant	Ing. Michal Čepelka HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Předložená část PD (SO)	Technická zpráva, situace stavby
Číslo projektu	29/S/2014
Datum zpracování PD	05/2015
Stupeň projektu	DPS
Investor	Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice
Číslo vyjádření EOP:	106/15

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice a.s. (dále jen EOP).

Do předložené situace bylo orientačně zakresleno:

- primární potrubí - horkovodní kanál
- primární potrubí - předizolované v zemi
- primární potrubí - nadzemní horkovod
- nefunkční parovod
- sekundární potrubí - teplovodní kanál
- sekundární potrubí - předizolované v zemi
- sekundární potrubí - nadzemní teplovod
- silový kabel - sdělovací kabel
- předávací stanice s připojenými inženýrskými sítěmi

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb respektovat ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87. Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. **Ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení činí 2,5 m po stranách krajního vedení.**

- Na trasách podzemního zařízení v majetku EOP nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika.
- Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.
- Nesouhlasíme s posunutím parkovacích stání západním směrem, kde se tyto místa částečně dostanou nad předizolované sekundární potrubí.
- Požadujeme dodržení ochranného pásma 2,5m od potrubí horkovodu nebo provedení přeložky horkovodu včetně podzemního technologického bodu a kompenzátoru pod uvažovanou komunikací na náklady investora.
- **Do dalšího stupně projektové dokumentace požadujeme zpracovat statický posudek na zatížení horkovodního kanálu procházejícího pod plánovaným parkovacím stáním.**
- **Přikládáme současnou situaci parkoviště a našich sítí.**
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně. Nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- V případě křížení a souběhu musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP. V případě souběhu a v místě křížení se stávajícím energetickým zařízením EOP uložit kabel vedení na náklady investora do chráničky (např. KOPOFLEX).
- Musí zůstat zachován přístup k rozvodnému tepelnému zařízení v majetku EOP. Veškeré stavby nebo zařízení přímo umístěné na rozvodném tepelném zařízení musí být snadno demontovatelné. Případnou demontáž před plánovanou rekonstrukcí provede na vyzvání EOP vlastník nemovitosti. V případě havárie zajistí demontáž EOP, náklady na tuto demontáž následně přefakturuje vlastníkovu nemovitosti.
- Před zahájením stavby bude mezi EOP a vlastníkem pozemku a investorem v jedné osobě, uzavřena písemná dohoda o provedení stavby včetně vzdání se práva domáhat se na vlastníku rozvodného tepelného zařízení náhrady škody vzniklé na předmětných pozemcích stavebníka v souvislosti s provozováním rozvodného tepelného zařízení.
- Před zahájením prací v blízkosti venkovního snímače teploty, který je umístěn na západní straně objektu u vchodu čp. 102 a v blízkosti objektové směšovací stanice je nutné tyto práce oznámit nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 466 843 812 (technik SZT) nebo 800 100 841 (dispečer EOP).
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 812, e-mail: pmensik@eop.cz (technik SZT) nebo 800 100 841 (dispečer EOP). Hloubka potrubí ve vyznačených místech je cca 0,8 až 1,3 m s možnou stranovou a hloubkovou odchylkou +/- 0,4 m. Pro upřesnění polohy a hloubky uložení rozvodného tepelného zařízení doporučujeme ověřit jeho polohu kopanými sondami.
- **Zabránit poškození horkovodního potrubí procházejícího uvažovanou stavbou, například provedením ochranného bednění - použitím krycích panelů nebo plechů.**
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841 nebo 466 536 009.
- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované z tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zpracovat do **stavebního povolení – územního souhlasu.**
- Při dodržení výše stanovených podmínek proti uvažované akci nemáme námitek.
- Při dodržení výše stanovených podmínek proti předložené PD nemáme námitek.

Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 584.

Telefon: *466 843 111, *467 043 111
Fax: *466 536 030

IČO: 28800621
DIČ: CZ28800621

Bankovní spojení:
KB Pardubice 3607561/0100

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací na ní vyznačených. Po dokončení dalšího stupně projektové dokumentace požaduje EOP tuto předložit k opětovnému odsouhlasení. Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data vydání.

Elektrárny Opatovice, a.s.

provoz SZT Pardubice ②

K. Číslo 562, 530 09 Pardubice



Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 584.

Telefon: *466 843 111, *467 043 111

Fax: *466 536 030

IČO: 28800621

DIČ: CZ28800621

Bankovní spojení:

KB Pardubice 3607561/0100





PŘÍLOHA 15.5.2015
K VYJÁDŘENÍ č. 106/15

Elektronický Ústav, a.s.
provoz SZT Pardubice
K Číslo 562, 530 09 Pardubice

LEGENDA :


	Plochy pro komunikace - bet. dlažba
	Plochy pro parkování - bet. dlažba (černá/bílá)
	Plochy retardérů - bet. dlažba / žulová dlažba
	Plochy zvýšené na parkovišti - bet. dlažba
	Plochy pro pěší - bet. dlažba
	Plochy pro pěší - zesílená konstrukce - bet. dlažba
	Plochy pro pěší - litá plocha
	Plochy pro pěší - propojky - bet. dlažba
	Plochy pro pěší - hřiště - mlat, písek
	Prané kamenivo - kačírek
	Zeleň - trávnik
	Silniční obrubník / snížený ±0,00 (+0,02)
	Parkový obrubník / převýšený +0,06m
	Svislé dopravní značení
	Varovný pás(0,4m)+snížený obrubník +0,02m
	Posun a osazení vpustí
	Navržené výšky + 220.00 / převýšení obrubníku
	Nové veřejné osvětlení, sloupy, kabely
	Stromy ke kácení
	Navržené stromy
	Mobilní - lavičky, odpadkové koše


STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

	VODOVOD
	PLYN
	EL. KABEL NN, VN
	KABEL VO
	KANALIZACE
	SDĚLOVACÍ KABELY
	HORKOVOD

UPOZORNĚNÍ:
PRŮBĚH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE
INFORMATIVNĚ PODLE VYJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCE
PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY SÍTĚ JE NUTNÉ
POŽADAT SPRÁVCE O VYTÝČENÍ

VERZE	DATUM	POPIS	OVĚŘIL	SCHVÁLIL	POZN.
OBJEDNATEL Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II Chemiků 128 530 09 Pardubice			ZHOTOVITEL HIGHWAY DESIGN, s.r.o. Okružní 948/7 500 03 Hradec Králové 3 tel. +420 495 408 921 e-mail: hd@highwaydesign.cz		
NÁZEV AKCE Pardubice - Rekonstrukce ul. Družby					
VEDOUcí PROJEKTANT AKCE ING. JINDŘICH KMONÍČEK					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT AKCE ING. JIŘÍ NÝVL					
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE HIGHWAY DESIGN, s.r.o. OKRUŽNÍ 948/7 HRADEC KRÁLOVÉ 3			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE ING. MICHAL ČEPELKA		
STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ			VYPRACOVAL ING. MICHAL ČEPELKA		
ČÍSLO ZAKÁZKY 29/S/2014			DATUM duben 2015		PARÉ
OBSAH PŘÍLOHY SITUACE STAVBY					
ČÍSLO PŘÍLOHY 29S14-3-C-00-02	VERZE A	MĚŘÍTKO 1 : 500	FORMÁT 4x A4		

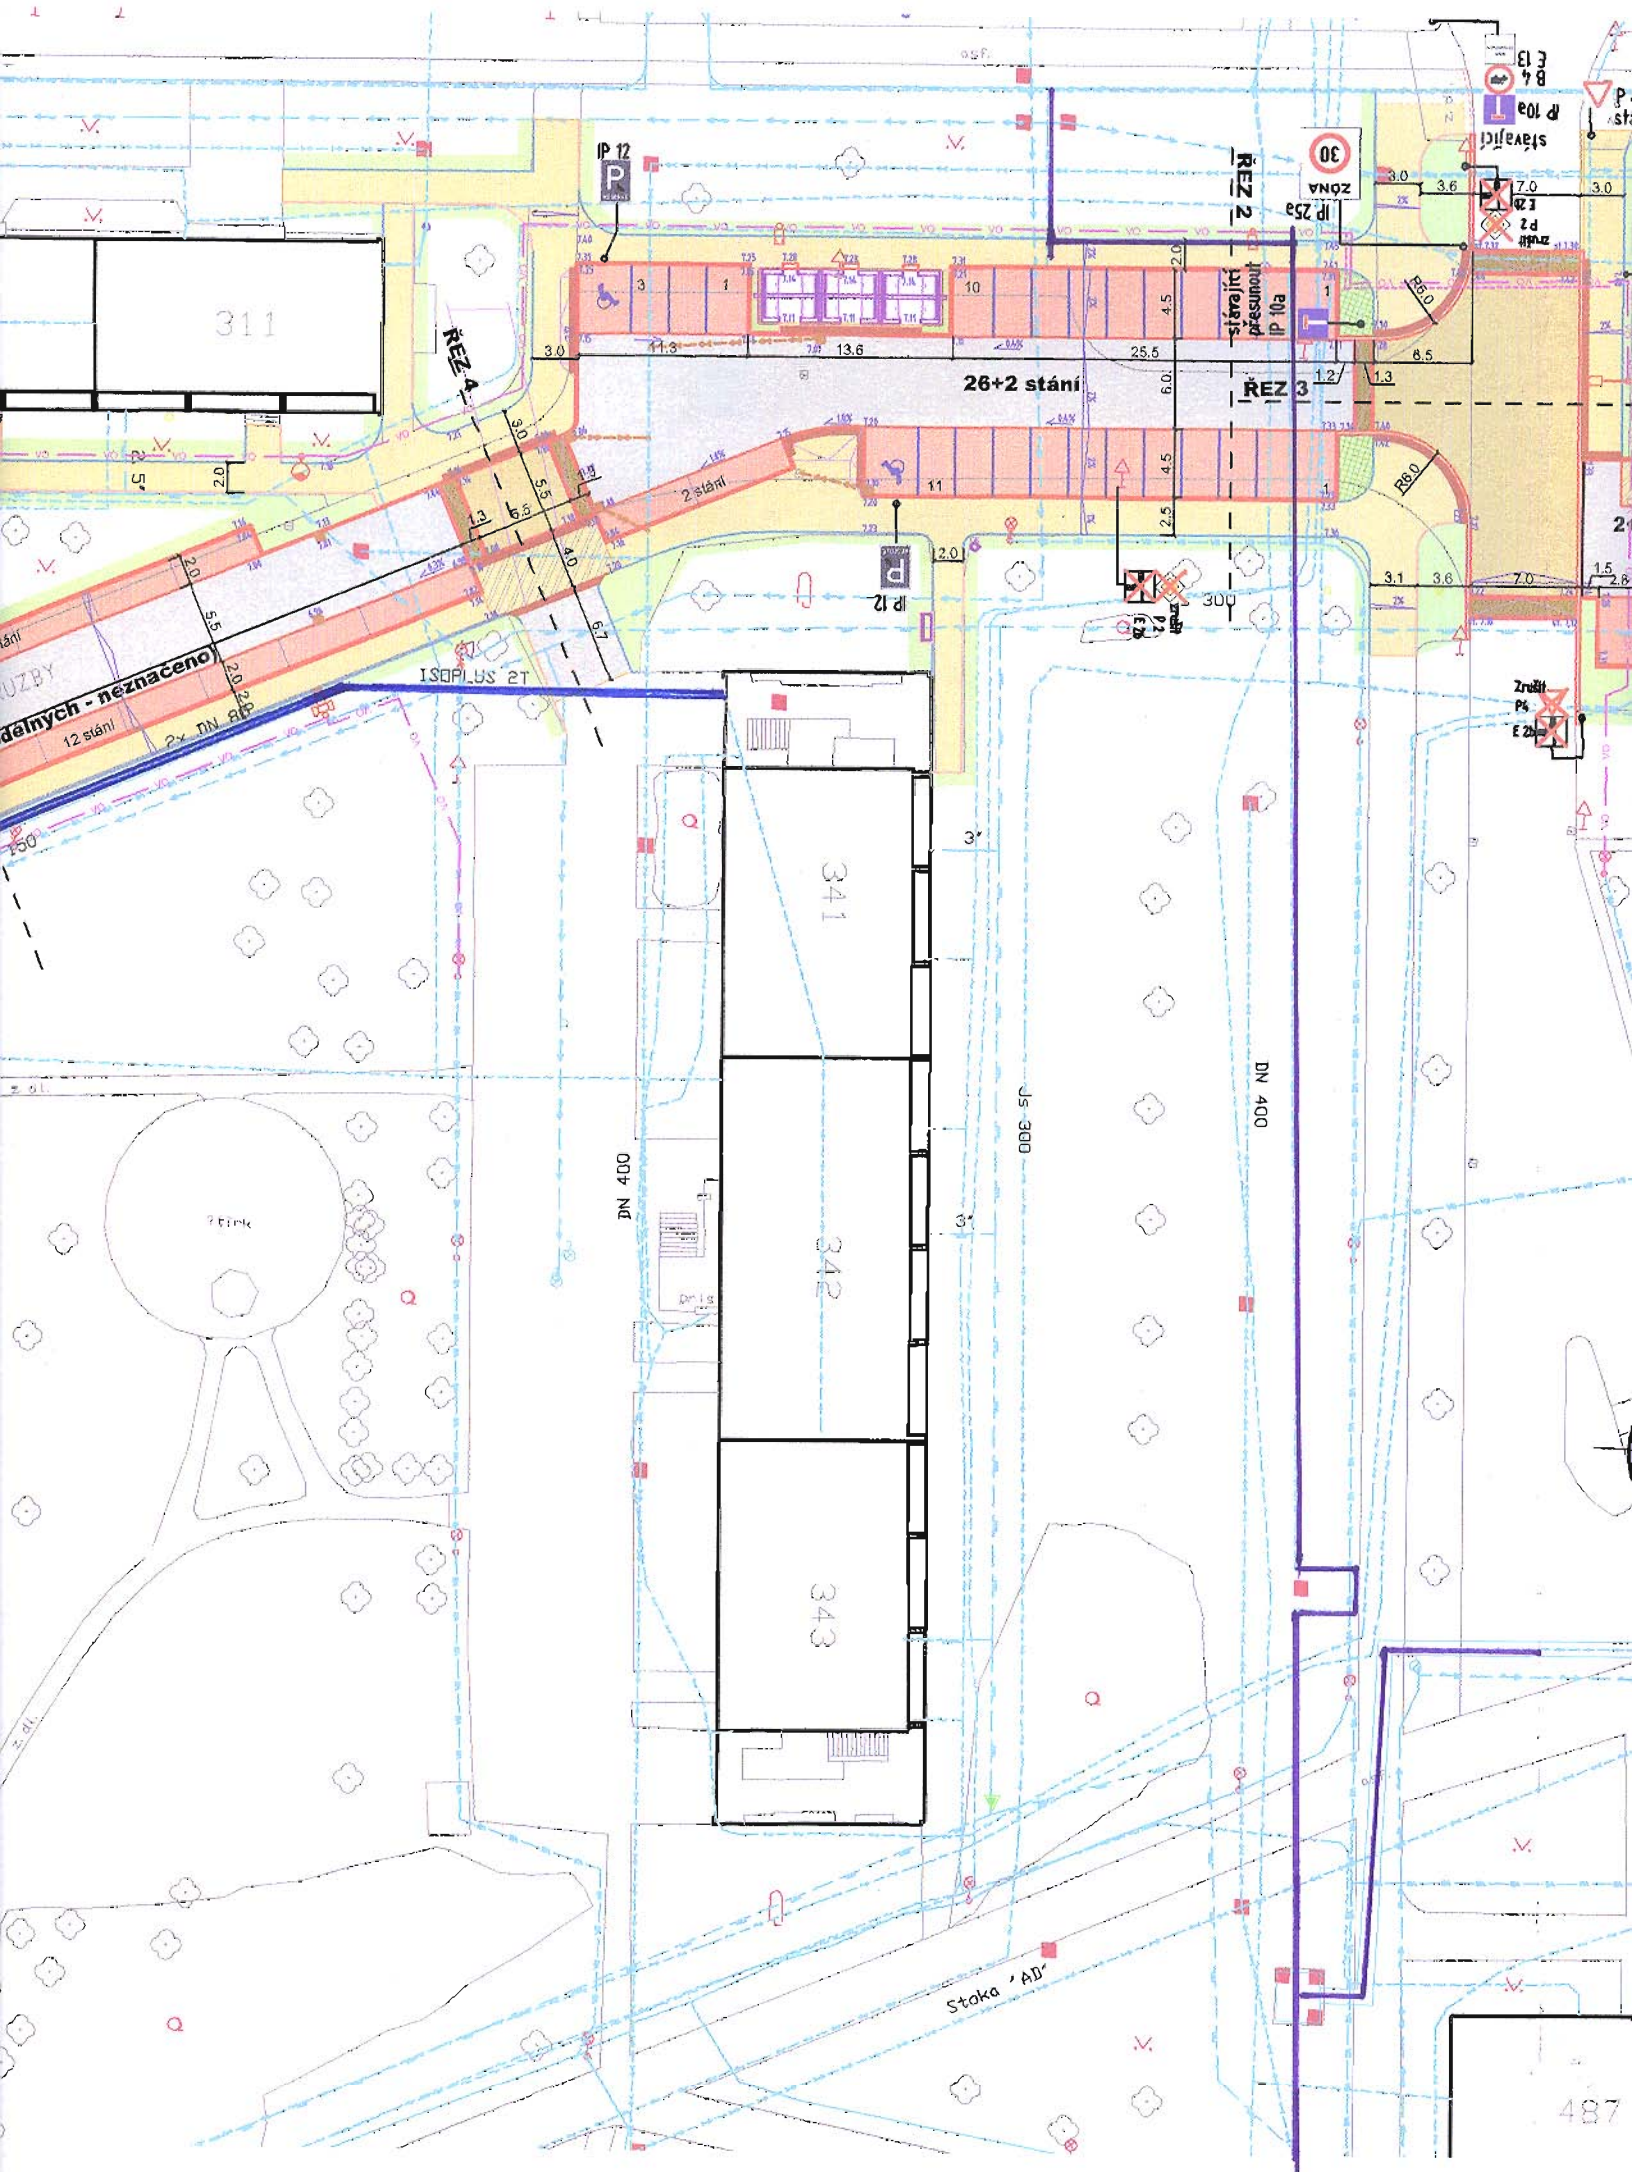

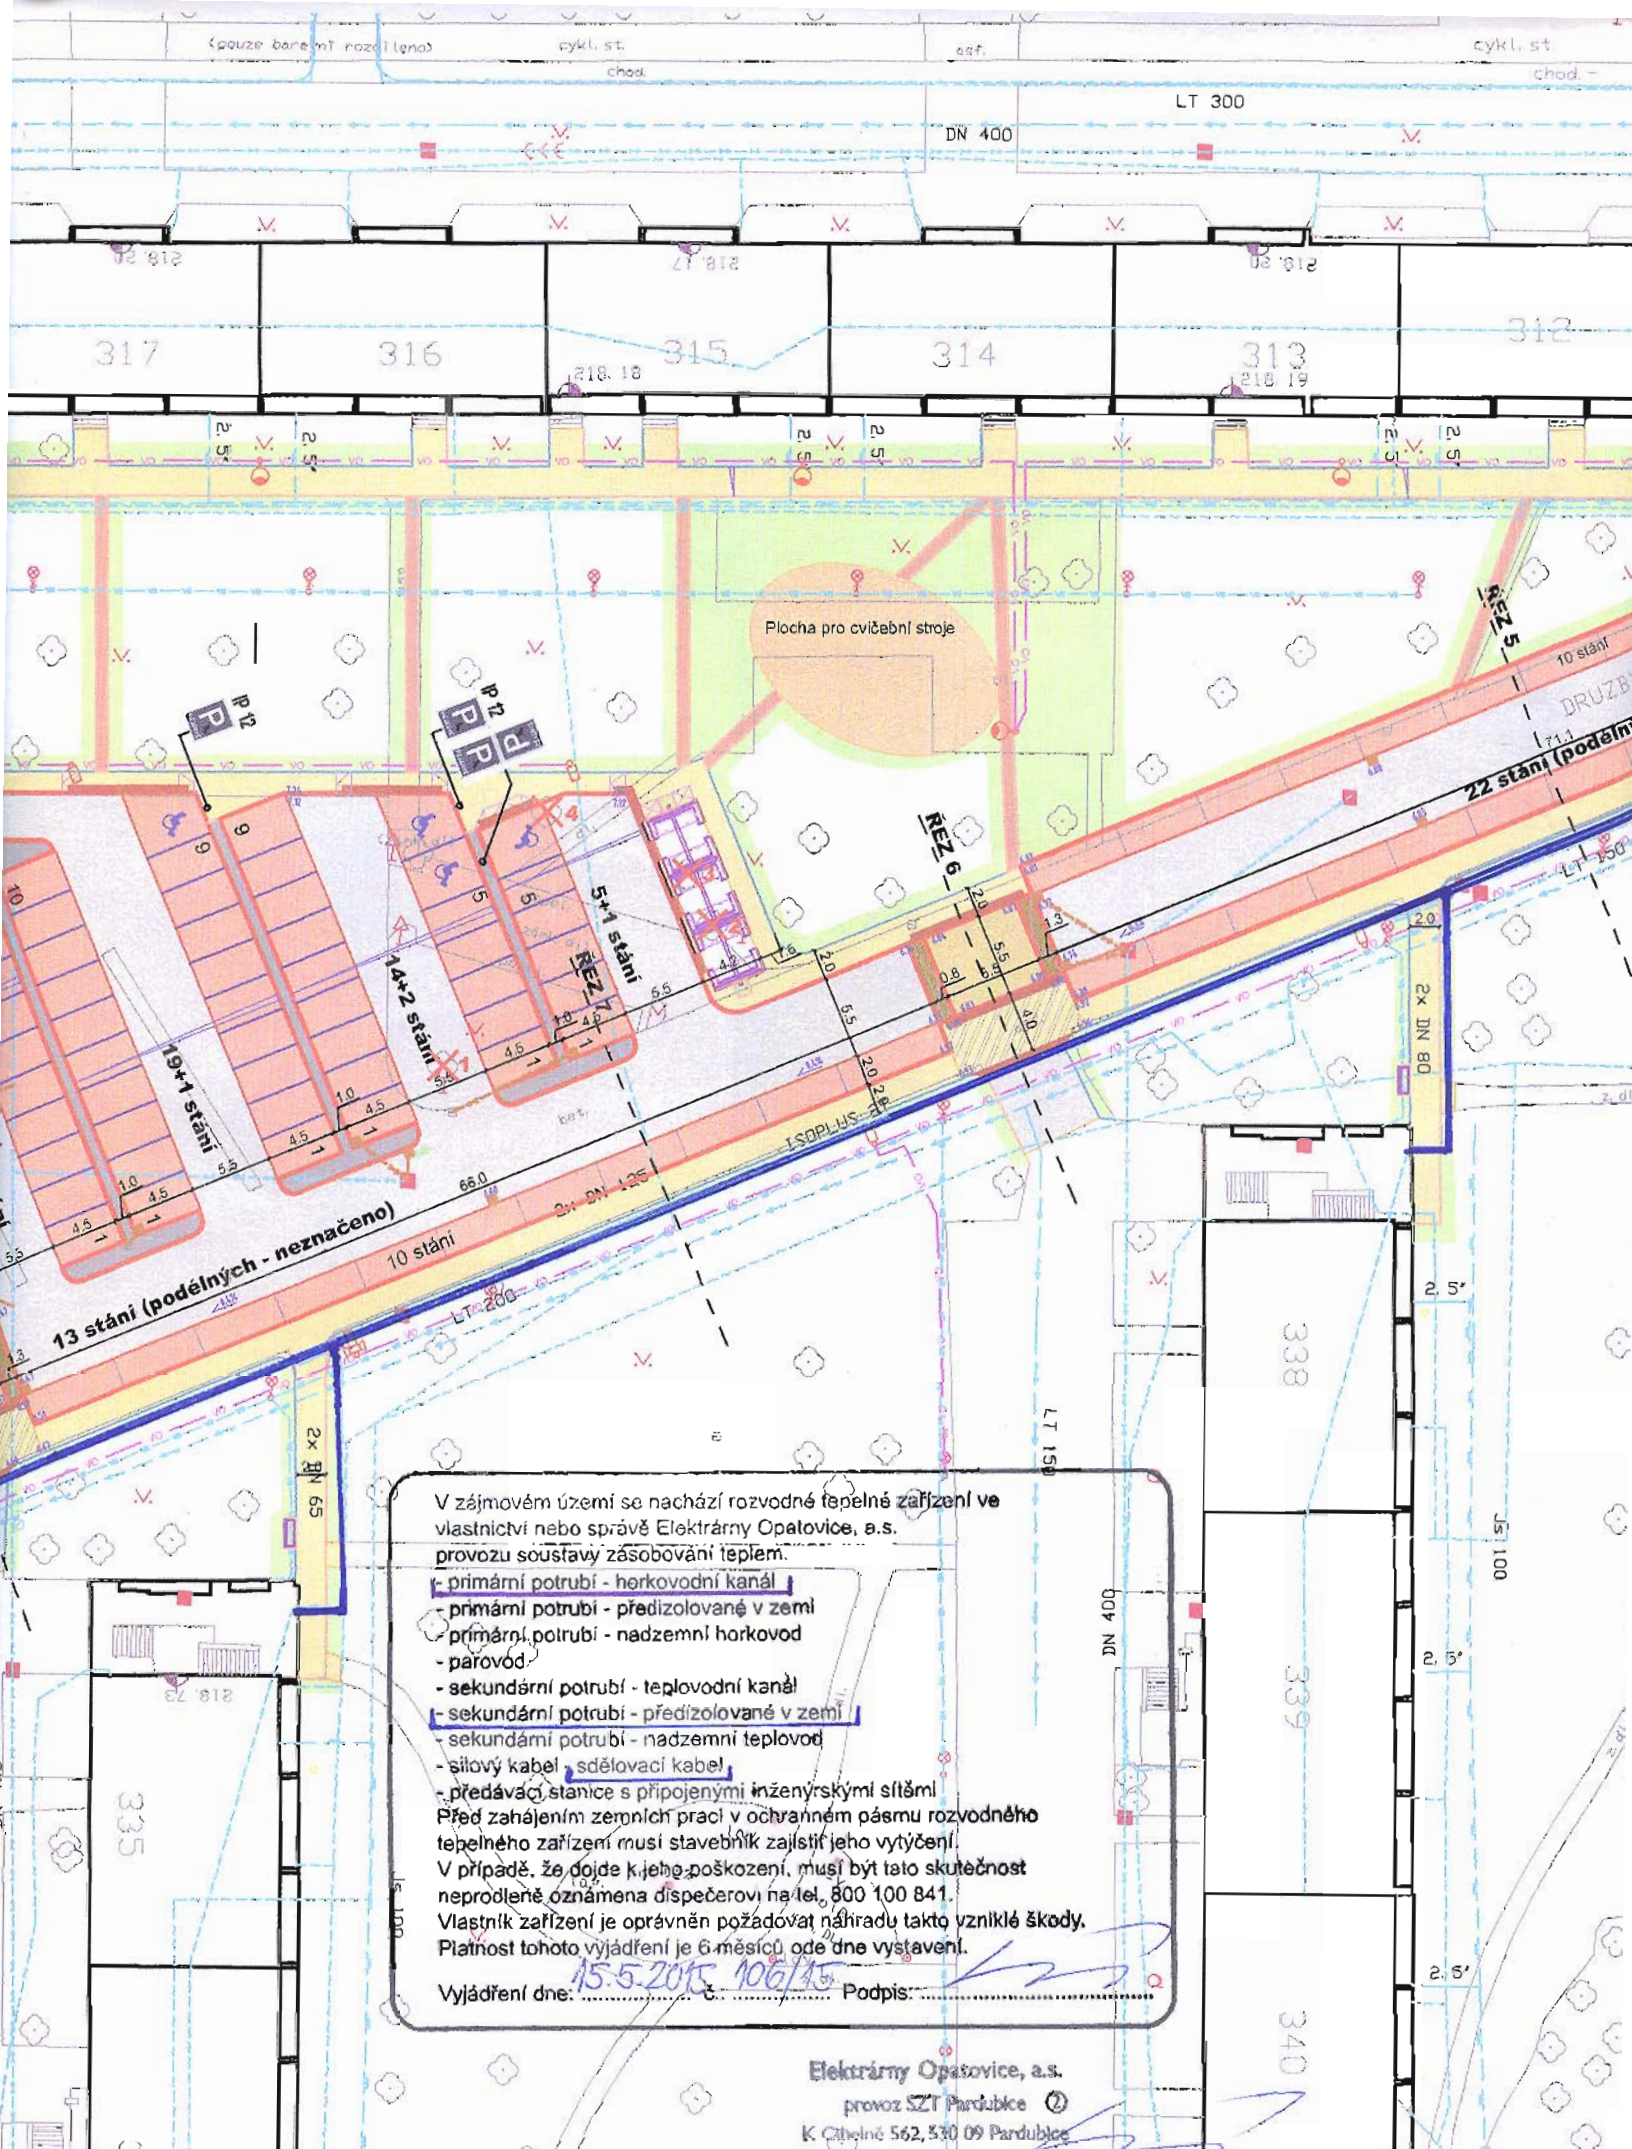

V zájmovém území se nachází rozvodné tepelné zařízení ve vlastnictví nebo správě Elektrárny Opatovice, a.s. provozu soustavy zásobování teplem.

- primární potrubí - horkovodní kanál
- primární potrubí - předizolované v zemi
- primární potrubí - nadzemní horkovod
- parovod
- sekundární potrubí - teplovodní kanál
- sekundární potrubí - předizolované v zemi
- sekundární potrubí - nadzemní teplovod

- silový kabel - sdělovací kabel
- předávací stanice s připojeními inženýrskými sítěmi
Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení musí stavebník zajistit jeho vytýčení.

V případě, že dojde k jeho poškození, musí být tato skutečnost neprodleně oznámena dispečerovi na tel. 800 100 841. Vlastník zařízení je oprávněn požadovat náhradu takto vzniklé škody. Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců ode dne vystavení.

Vyjádření dne: 15.5.2015 106/15 Podpis: _____

Elektrárny Opatovice, a.s.
provoz SZT Pardubice
K Cihelně 562, 530 09 Pardubice

